

פרט מס' 01.2
מפרט חיבור למקורות צפוני

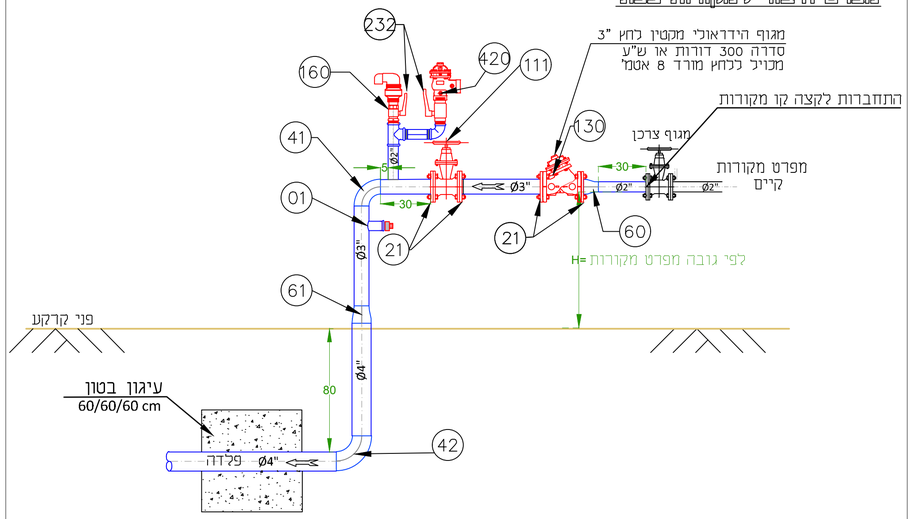


פרט מס' 04
פרט הירדנט בוכר "3

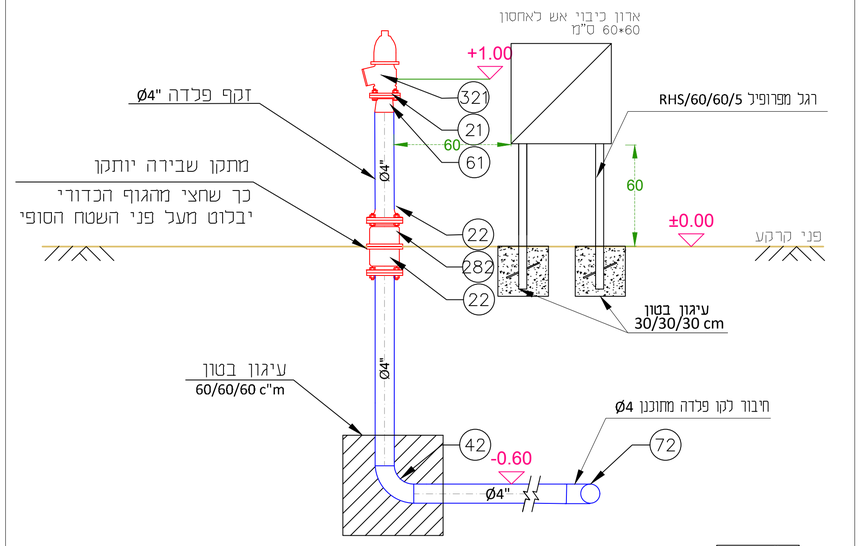

הנחיות להנחת צינורות בקרקע:


ביו צינור מים לבין צינור ביוב גרביטציוני:

1. המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצנורות יהיה לפחות 1.00 מ'.
2. צינור הביוב חייב להיות נמוך מצינור המים לפחות במרווח של 0.30 מ'.
3. המרחק בין צינור מים לבין צינור ביוב בלחץ יהיה 3.00 מ'.




הנחת צינורות מצטלבים:


1. בהצטלבות בין צינור מים לצינור ביוב, יהיה תמיד צינור הביוב, נמוך מצינור המים ב-1.00 מ' לפחות.
2. בחציות לחיבורי מגדשים יהיה המרווח 0.70 מ' לפחות.

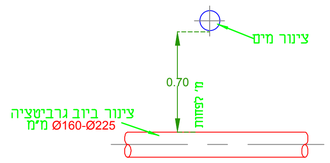


פרט מס' 01
מפרט חיבור למקורות- דרומי

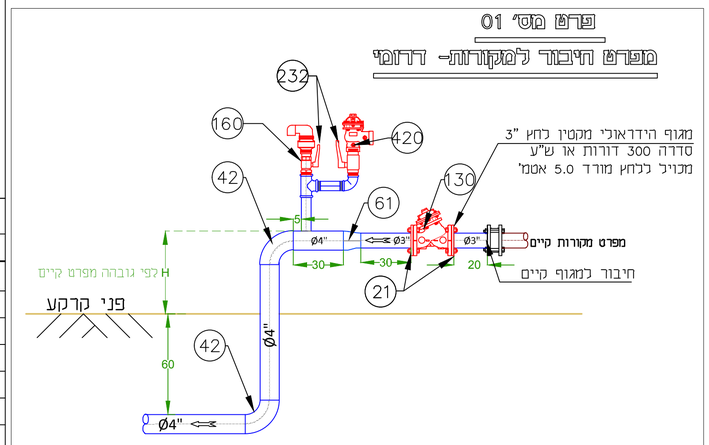

פרט מס' 02
פרט הנחת צינור מים ראשי בקרקע

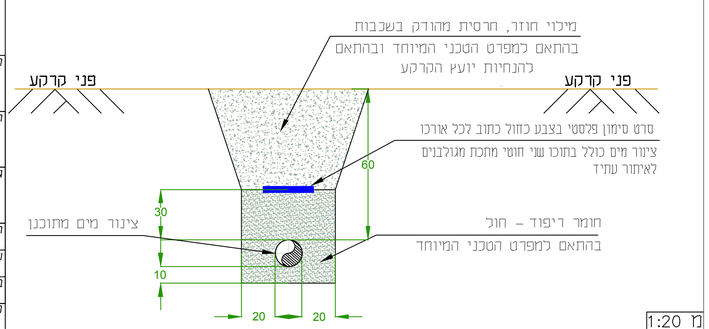

פרט מס' 03
הנחת צינור מים בכביש אספלט

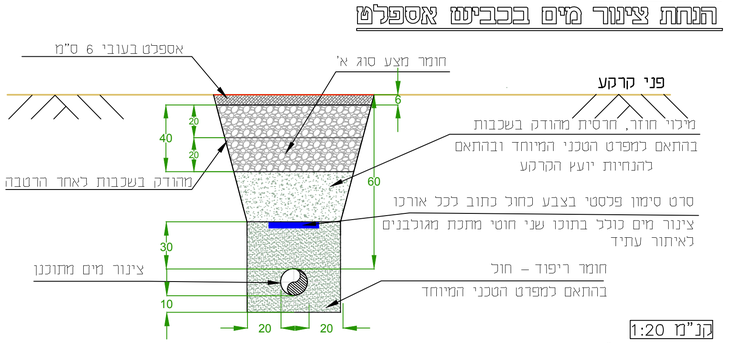

רשימת אביזרים	
(21)	אוגן Ø3 בהתאם לאביזר המותאם
(22)	אוגן Ø4 בהתאם לאביזר המותאם
(41)	קשת "Ø3 90° סקדואל 40 לריתוך עם ציפוי בטון רב פנים ,
(42)	קשת "Ø4 90° סקדואל 40 לריתוך עם ציפוי בטון רב פנים ,
(60)	מעבר קוטר קוצנטרי "Ø2-Ø3 לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון
(61)	מעבר קוטר קוצנטרי "Ø3-Ø4 לריתוך סקדואל 40 עם ציפוי פנים בטון
(110)	מגוף טריז צר "Ø2 תוצרת הכוכב או שווה ערך
(111)	מגוף טריז צר "Ø3 תוצרת הכוכב או שווה ערך
(130)	מגוף הידרולי מקטין לחץ "Ø2 סדרה 300 תוצרת דורות או ש"ע
(160)	שסתום אויר "Ø2 משולב תוצרת א.ר.י. דגם ברק D-40 או ש"ע כולל ברז שג'ב או ש"ע
(232)	ברז כדורי "Ø2 דגם "שג'ב" או ש"ע
(282)	מתקן שבירה למניעת הצפה בקוטר "Ø4 תוצרת הכוכב או ש"ע
(321)	ברז כיבוי אש מאוגן בקוטר "Ø3 תוצרת ז.א.ט או ש"ע עם מחבר שטורץ וידית פתיחה +אוגן נגדי "Ø3
(420)	פורק לחץ מהיר "Ø2 סדרה 300 דורות או ש"ע

הערות ושינויים

מס'	תיאור	תאריך
.5		
.4		
.3		
.2		
.1		

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ◉ לביצוע ○

פלגי מים בע"מ
חברה לפיתוח מקורות מים
יקנעם המושבה 20600
טל. 04-9893078, 04-9893231
פקס. 04-9893502, office@p-ma.co.il
www.palgey-maim.co.il
פלגי מים

תוכן עבור
רשות הטבע והגנים

תכנית
תל דן
קוי אספקת מים

גיליון
פרטים

תאריך	10.2021	רכז
קנ"מ	01:20	שרטט
מס' גיליון	4171-2prt	בקר
		מהדורה
	H:\Data2021\08-21-4171\04-Dwg\Drawings_PM\4171-2PRT.dwg	שם קובץ

H:\Data2021\08-21-4171\04-Dwg\Drawings_PM\4171-2PRT.dwg 11/04/2022 10:36:51 DWG To PDF.pc3