


תכנית רצפת בור שיקוע במפלס 0.00 O.K= ותעלות במפלס 0.50\0.70 O.K= (1:25)

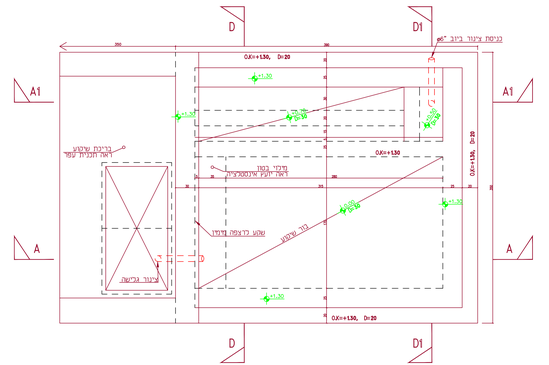


תכנית תקרת בריכת שיקוע במפלס +1.05 O.K= (1:25)

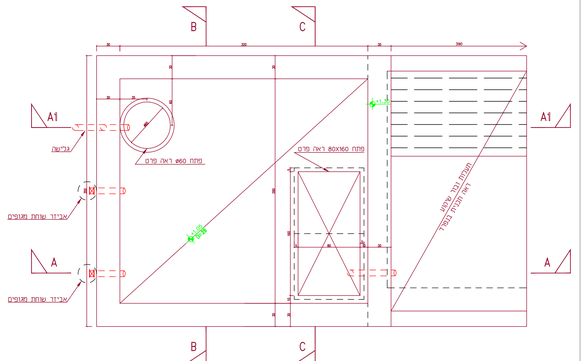


תכנית רצפת בריכת שיקוע במפלס -1.50 O.K= (1:25)

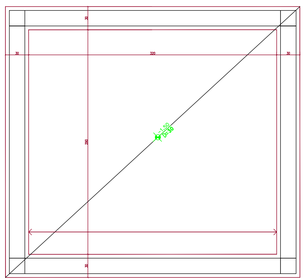


חתך אנכי B - B (1:25)




חתך אנכי C - C (1:25)




חתך אנכי A - A (1:25)

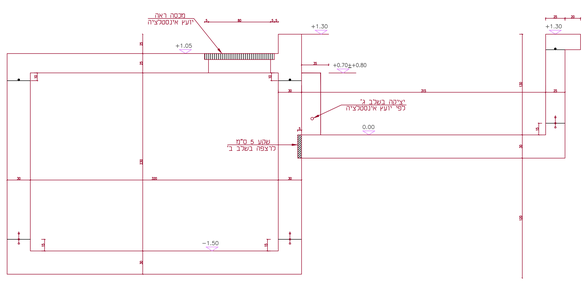


חתך אנכי A1 - A1 (1:25)

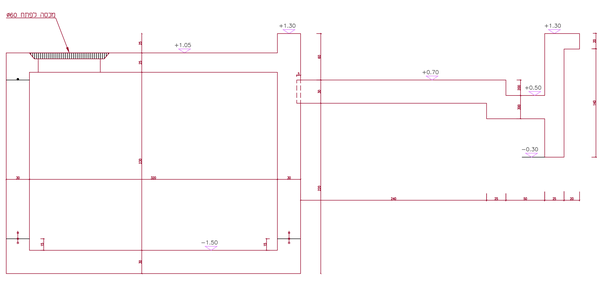

חתך אנכי D - D (1:25)

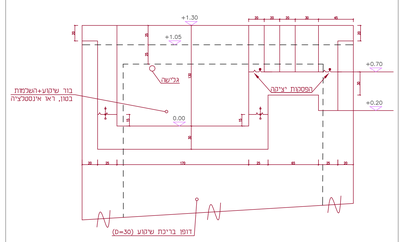

חתך אנכי D1 - D1 (1:25)

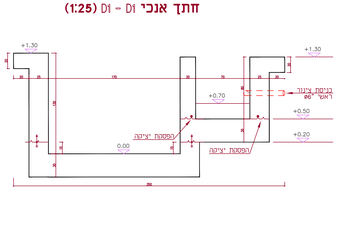

הערות

1. כללי-
1.1 יש לקרוא תכנית זו יחד עם שאר התכניות, עבודות עפר, מיסוד בריול לדרון הבטון והעבודה בשיפוח המתקן.
1.2 עבודות בטיפוח, לשחות הבטון הערכות ראש בחפיס הסכיר הפרוזדור.
1.3 בדיקות נדרשות לחתוך הבטון, הדירות נמיס עמי תי 26 והעבודות המפיס הסכיר הפרוזדור.
1.4 אבזרים המודרים את הבטון ראש מעונים בבטון ראש תבנית יועץ האינסטלציה.

2. סוג הבטון והערכות הבטון (ראש גם המפרט הסכיר הפרוזדור)
2.1 סוגי בטון ובפיקוח הבטון 2.1 דוחס ב-30 מפיס
2.2 הבטון בריבוך (האוטוקומפקטי) של המיתון ב-30 מפיס
2.3 עבודות והערכות הבטון ב-30 מפיס
– סוג המפיס הבטון - C 25/30-XC4-XF1-CEM II
– דרגת השחזה בבטון – ז.
– כמות המפיס בהערכות לא תפחת מ- 400 ק"ג/מ"ק.
– מנת נחיה לא תעלה על 0.45.
– מחיל הבטון שטרות שהוא נדרשת של 7.
– הבטון הראלו בבטון משאבה, בדל בריבוך מרבי מ' מ"מ.
– אפיות ניסיון יהיידה נדרשת מטבחות 3.0 מיים.
2.4 מוסיפים להערכות הבטון :
– בלידוף הבטון, מוסד מלמשיריזר, חסון מלמוח או ריאיאבדל, לפי הנחיות היצרן, או שווה ערך מאושר.
– בעיצור האוויר, מלמשיריזר או בכמות של 0.65 מבטחת הצמנט, תוצרת חברת סיקה, או שווה ערך מאושר.
– בלמשיפות מוסיפות הדיפון והבטוניות מלמשיות, ערב מסוג "SIKA®1, SIKAGUARD" תוצרת SIKA או שווה ערך מאושר.
– מידי בידון בטון 600-600 ג'/מ"ק, לפי הנחיות יצרן הסיבים ובהתאמה לאורך הסיבים.

1	עדכון למכרז	25.10.22
מהדורה	עיונים	תאריך

רשות הטבע והגנים

לבנטה
הנדסה ובניהול
לבנטה הנדסה ובניהול בע"מ
משרד: דוד סתרוב ז' ראשון לציון
טל': 077-7990030 , פקס: 077-7990040
אתר: www.Lvta.co.il

מספר הפרויקט	לעיון	למכרז	לביצוע
P0220461	●	●	○

שם הפרויקט :
מערת הנפיפים- פתרון לביוב
מתקן אגור ומשתר

גיליון מס :	שם התוכנית :
P0224612	קונסטרוקציה- תכניות וחתכים ניאומטריה

	שם	תאריך	קנ"מ
שרטט	ר.ש	23/08/22	1:50
תכנן	א.ת	16/08/22	