

עיגון קו סניקה ע"ג גשר למעבר משאירת תזחתי במקטע 18+76 - 77+8

1:50 קנ"מ

חתך לאורך הכביש

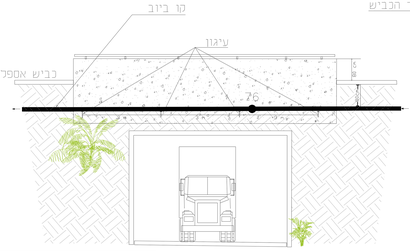


חתך לרוחב הכביש בנקודה 77

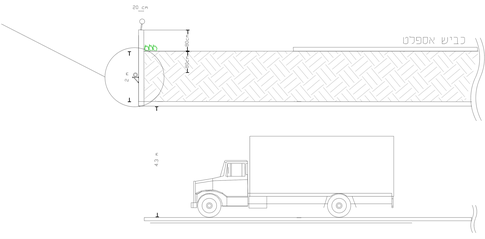


פרט עיגון מוגדל

קנ"מ 1:10



שרוחות ביקורת לצינורות PVC

קנה מידה: ללא קנ"מ

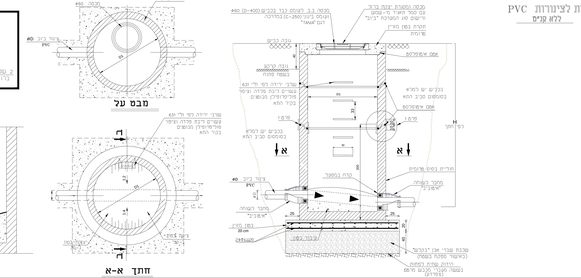


הערות


1. קנ"מ הציורים ביוני כניסתם עומכי השוחות והמידות המצוינות באחיות יהיו כפסוק בתכניות תנוחה וחתכים.
2. אם לא צויין אחרת בתחנים לאורך, השיפועים האורכיים של התעלות בקרקעית השוחה יהיו זהים לשיפועים של צינורות הביוב. ההיצאה אך לא פחות מ-5%.
3. קטרי השוחות – D – (מינימום):
   א. עבור H מ- 1.26 מ' ועד 2.75 מ' ⌀1.00
   ב. עבור H מ- 2.76 מ' ועד 3.75 מ' ⌀1.25
   ג. עבור H מ- 3.76 מ' ועד 5.50 מ' ⌀1.50
   ד. שוחות מעל 5.50 מ' ⌀2.00
4. קוטר השוחות וקוטר התא יקבעו עפ"י תוכנית בביצוע.
5. בשבחים פתוחים יהיו פני המכסה אופקיים. בכבישים ובמדרכות יבואו המכסים בשיפוע הדרוים כך שפניהם יתאמו ביחס לפני הכביש או המדרכה, ראתר נגר. השוחה יסומנו את חלקי היציקה בחושבת ומסגרות המכסים בורד'ן.
6. בכל השוחות יותקנו שלבים רחבים חרשתיים. בשוחות בהן העומק יהיה עד 4.25 מ' יותקן בשלים שלבים סוגם עשוי פיברגלס תוצרת "סופלך" או שוו"ע.
7. כל עבודות הבטון המבוצעות באתר יהיו מבטון ב-30 ומעלה. אמן אפוסמפס יבוצע בין כך החוליות המרומיות ורבדות מיח צמוס עם ביניהן.
8. שבכות בקלט ופרט 1 נדרשות רק עבור שוחות המבוצעות בסביבת מי תהום. במי תהום נדרש חוביה תחתונה בגובה 2. מפר. ביסוס שוחות בתי תהום והפיכני מסביבם יבוצעו בהתאם להנחיות יועץ קרקע/ביסוס עפ"י התכנית.
9. תאי בקרה בעומק 6.00 מפר ומעלה, ידרשו במשפחי נפילה (פודסטים).
10. עד מכסי שוחות המבוצעות בשפח פתוח, יש לבצע פרט "יציאת מכסה שוחה בשפח פתוח" מס' 372-200.
11. עבור קוי ביוב בשיפוע מעל 10% יש לבצע לפי פרט 312-200.

פרט שרוחת השקטה

ללא קנ"מ

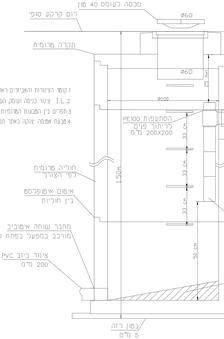


פרט נקודת ניקוז

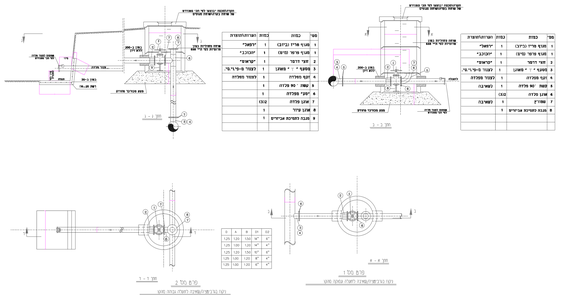


מס'	כמות	קטרים	אורכים	הערות
1	1	200	1.00	
2	1	200	1.00	
3	1	200	1.00	
4	1	200	1.00	
5	1	200	1.00	
6	1	200	1.00	
7	1	200	1.00	
8	1	200	1.00	

פרט שסתום אוויר

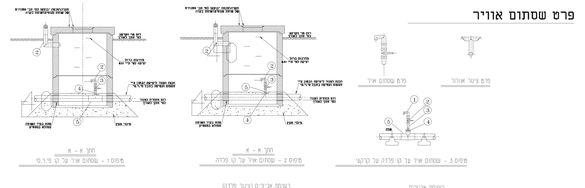

פרט הנחת צנור בקוטר D<400

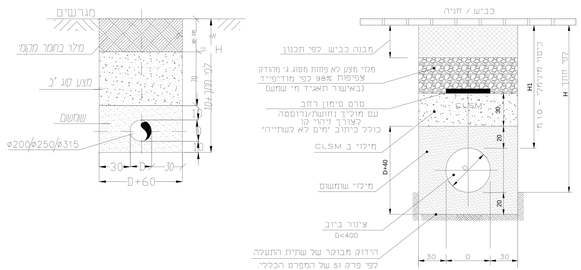

הערות:


1. בתעלות שבובון מעל 2.0 מ' השכבון יתכון דיפון למניעת מפולות בצד החוזק והמפרט בפרק 57.

פרט עוגן בטון מזויין לביסוס קו ביוב על קרקע במילוי




הערות:
1. ביוון סיוד מוגון ומכוך בטפיים מחוזק המוקנה עד לעומק מ-2 מחוזק לעיל.
2. לפי נר דרישות ומיחר בעבודת הביוב, יש לתאם.
3. עיבוי יחיה בה פחות מדי' הצורה א' הנמל.
4. עיבוי הנו בטפח ב-5 ס"מ

פרט עוגן בטון מזויין




מעבר קו סניקה על גבי מעביר מים בין נקודות (70-71)

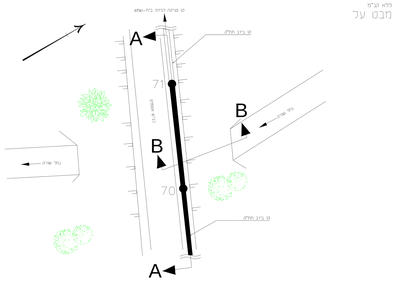


חתך לרוחב הכביש (B-B)בנקודות 5+70 בחציית נחל שורק

1:50 קנ"מ

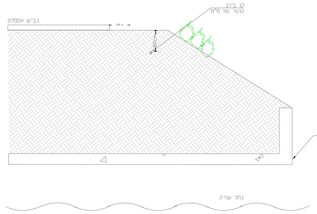

חתך לאורך הכביש (A-A)בין נקודות 70-71 בחציית נחל שורק

1:50 קנ"מ

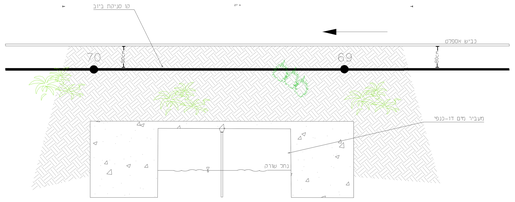

רשימת אביזרים

מס'	מידה	קטר	כמות	הערות
1	שסתום אויר	3"	1	
2	שסתום אויר	2"	1	
3	ברז מגוף	3"	1	
4	ברז מגוף	2"	1	
5	ברז כדורי	2"	1	
6	ברז כדורי	1/2"	1	

רשימת אביזרים

מס'	מידה	קטר	כמות	הערות
1	שסתום אויר	3"	1	
2	שסתום אויר	2"	1	
3	ברז מגוף	3"	1	
4	ברז כדורי	2"	1	
5	ברז כדורי	1/2"	1	

רשימת אביזרים

מס'	מידה	קטר	כמות	הערות
1	שסתום אויר	3"	1	
2	שסתום אויר	2"	1	
3	ברז מגוף	3"	1	
4	ברז כדורי	2"	1	
5	ברז כדורי	1/2"	1	

4	שסתום אויר	2"	1
5	ברז כדורי	1/2"	1

4	שסתום אויר	2"	1
5	ברז כדורי	1/2"	1

רשימת שסתום אויר

מס'	מידה	קטר	כמות	הערות
1	שסתום אויר	3"	1	
2	שסתום אויר	2"	1	
3	ברז מגוף	3"	1	
4	ברז כדורי	2"	1	
5	ברז כדורי	1/2"	1	

4	שסתום אויר	2"	1
5	ברז כדורי	1/2"	1

4	שסתום אויר	2"	1
5	ברז כדורי	1/2"	1

רשימת אביזרים

מס'	מידה	קטר	כמות	הערות
1	שסתום אויר	3"	1	
2	שסתום אויר	2"	1	
3	ברז מגוף	3"	1	
4	ברז כדורי	2"	1	
5	ברז כדורי	1/2"	1	

4	שסתום אויר	2"	1
5	ברז כדורי	1/2"	1