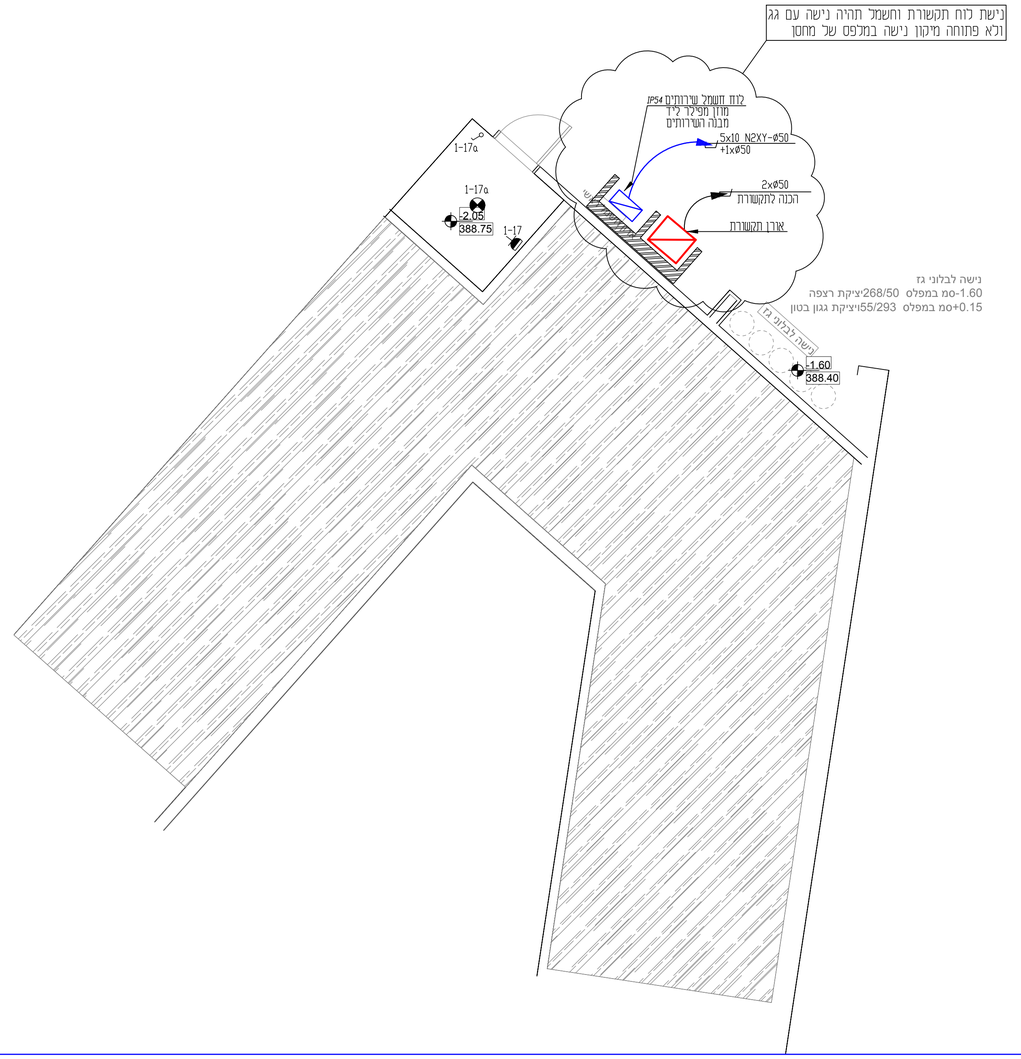


מ ק ר א :

- גוף תאורה עגול שקוע בתקרה מונמכת IP44, LED 20W דגם:,CETUS LED או שווה ערך מאושר.
- גוף תאורה כנ"ל אך LED 15W,1250LM.
- גוף תאורה עגול מעוצב IP65, LED 20W להתקנה חיצונית דגם:ENOLA,תוצרת :SLV שטיינקיל לירד או שע"מ מאושר.
- גוף תאורת חירום חד תכליתי כולל מערכת בדיקה עצמית דגם:LED 3W ,WSHIRA EM,IP65 שטיינקיל לירד או שע"מ מאושר.
- מנורת יציאת חירום עם שילוט בצבע לבן על רקע ירוק דו תכליתית דגמת אלקטרון.
- שקוע חד פאזי, 16A ,"שוראל",h=60 (אם לא צויין אחרת).
- שקוע חד פאזי כנ"ל אך כפול
- שקוע חד פאזי 16A,אטום למים IP55, h=130 (אם לא צויין אחרת).
- מ"ז למאור יחיד, כפול או משולש h=120 (אלא אם צויין אחרת).
- מ"ז כנ"ל אך אטומים למים IP55, h=120 (אלא אם צויין אחרת).
- גלאי אש / עשן להתקנה בתקרת בטון .
- לחצן ידני לצילרי אש h=180.
- צופר אש פנימי עם נצנץ h=250 (אלא אם צויין אחרת).
- רמקול כריזה להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית.
- רמקול כריזה "8 להתקנה על הקיר h=230 (אלא אם צויין אחרת).
- צופר אש חיצוני עם נצנץ.
- מפסק פק"מ דו-קוטבי.

עדכון מס'	תאור העידכון	תאריך	חותימה
1	תיקון הערות אדריכל	7.5.2023	עביר ש.

סלימאן וישאחי-מהנדסים ויועצים בע"מ
הנדסת חשמל ובקרה
תכנון, יעוץ, פיקוח
רח' דרך הארבעה 27 ד' ת.425.T עכו 24511
04-9913446 04-9919156
INFO@SW-ENG.CO.IL
Slelman Weishahi

הוכן עבור:
רשות הסבע והגנים

הפרויקט:
שירותים ומקלחות יחיעם

נושא השרטוט:
תוכנית מתקן חשמל מפלס מחסן תחתון

שם הקובץ:
File name: J:\33\3376\dwg\3376-1.dwg Ver: 5788e2022

	תכנן	ערכ"ס	בידק	אישר	קנה מידה	מספר השרטוט
שם	מוחמד ע.	מוחמד ע.	סלימאן ו.	סלימאן ו.	1:50	1e
תאריך	19.05.22	19.05.22	14.02.23	14.02.23		מספר הפרויקט 3376

□ לעיון □ לאישור ■ למכרז □ לביצוע

abirs May 08, 2023 - 9:08am
J:\33\3376\DWG\3376-1.dwg