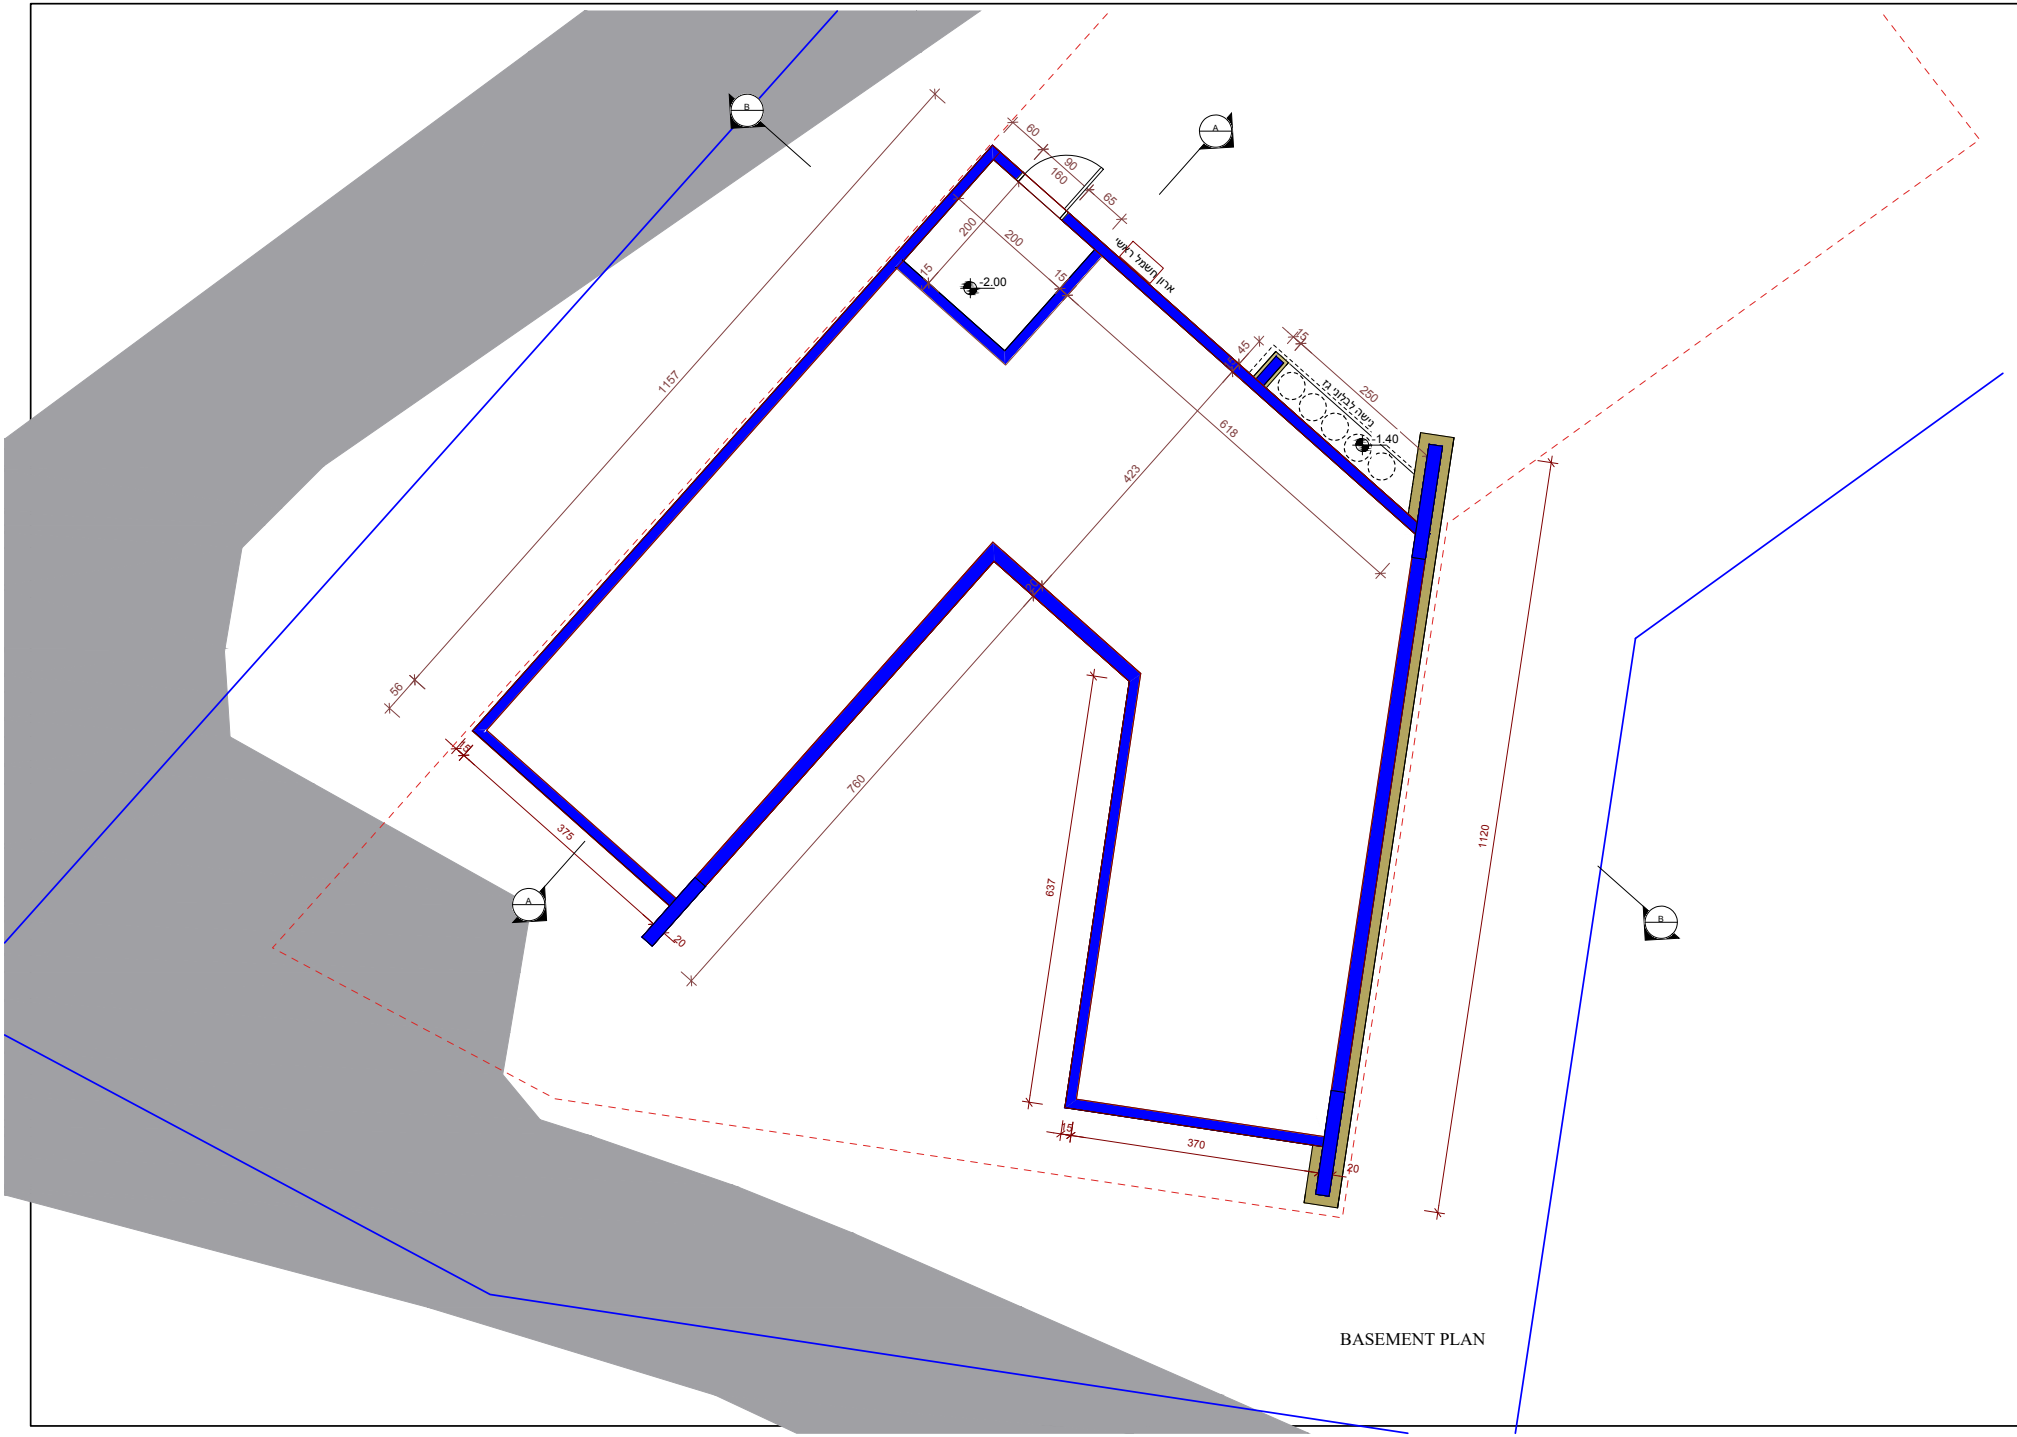
B
A
60
90
160
65
200
200
15
15
-2.00
ארון חשמל ראשי
45
15
15
250
נישה לבלוני גז
-1.40
618
423
1157
56
14
375
20
760
637
15
370
20
1120
A
B

BASEMENT PLAN

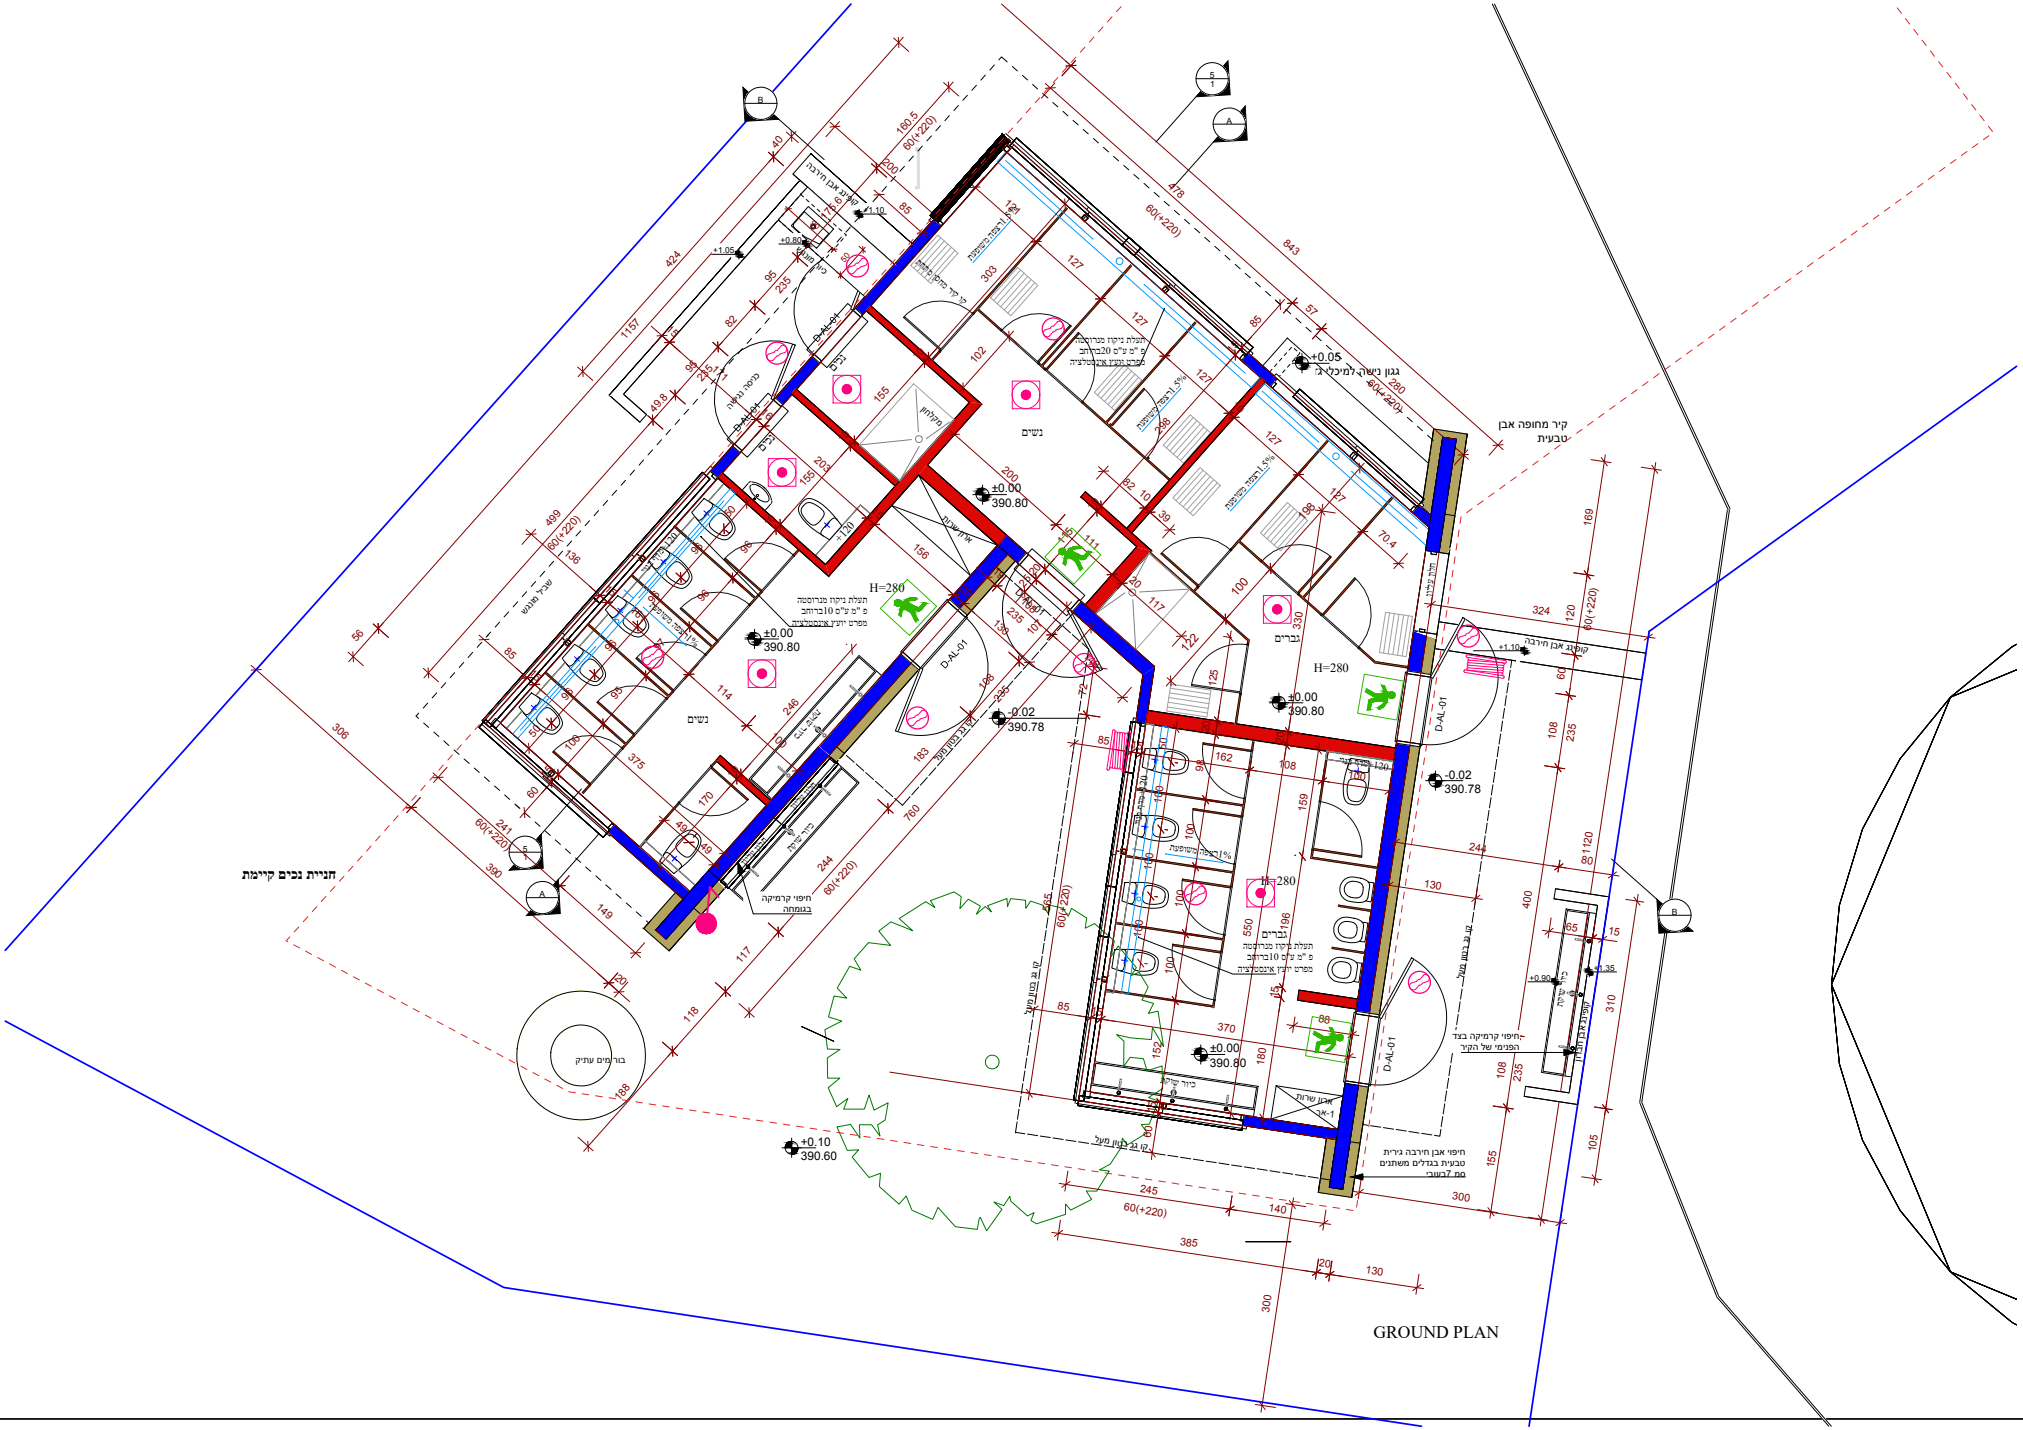
נשים
נשים
גברים
גברים
H=280
H=280
H=280
±0.00
390.80
±0.00
390.80
±0.00
390.80
±0.00
390.80
-0.02
390.78
-0.02
390.78
+0.10
390.60
+0.05
+1.10
+1.05
+0.80
+1.10
+0.90
+1.35
D-AL-01
חניית נכים קיימת
בור מים עתיק
קיר מחופה אבן טבעית
גגון נישה למיכלי ג'
חיפוי קרמיקה בגוממה
חיפוי אבן חיברה גירית טבעית בגדלים משתנים
חיפוי קרמיקה בצד הפנימי של הקיר
תעלת ניקוז מנירוסטה
ארון שרות
כיור שרות
מקלחון
ספסל
1157
843
1120
478
424
499
60(+220)
160.5
GROUND PLAN

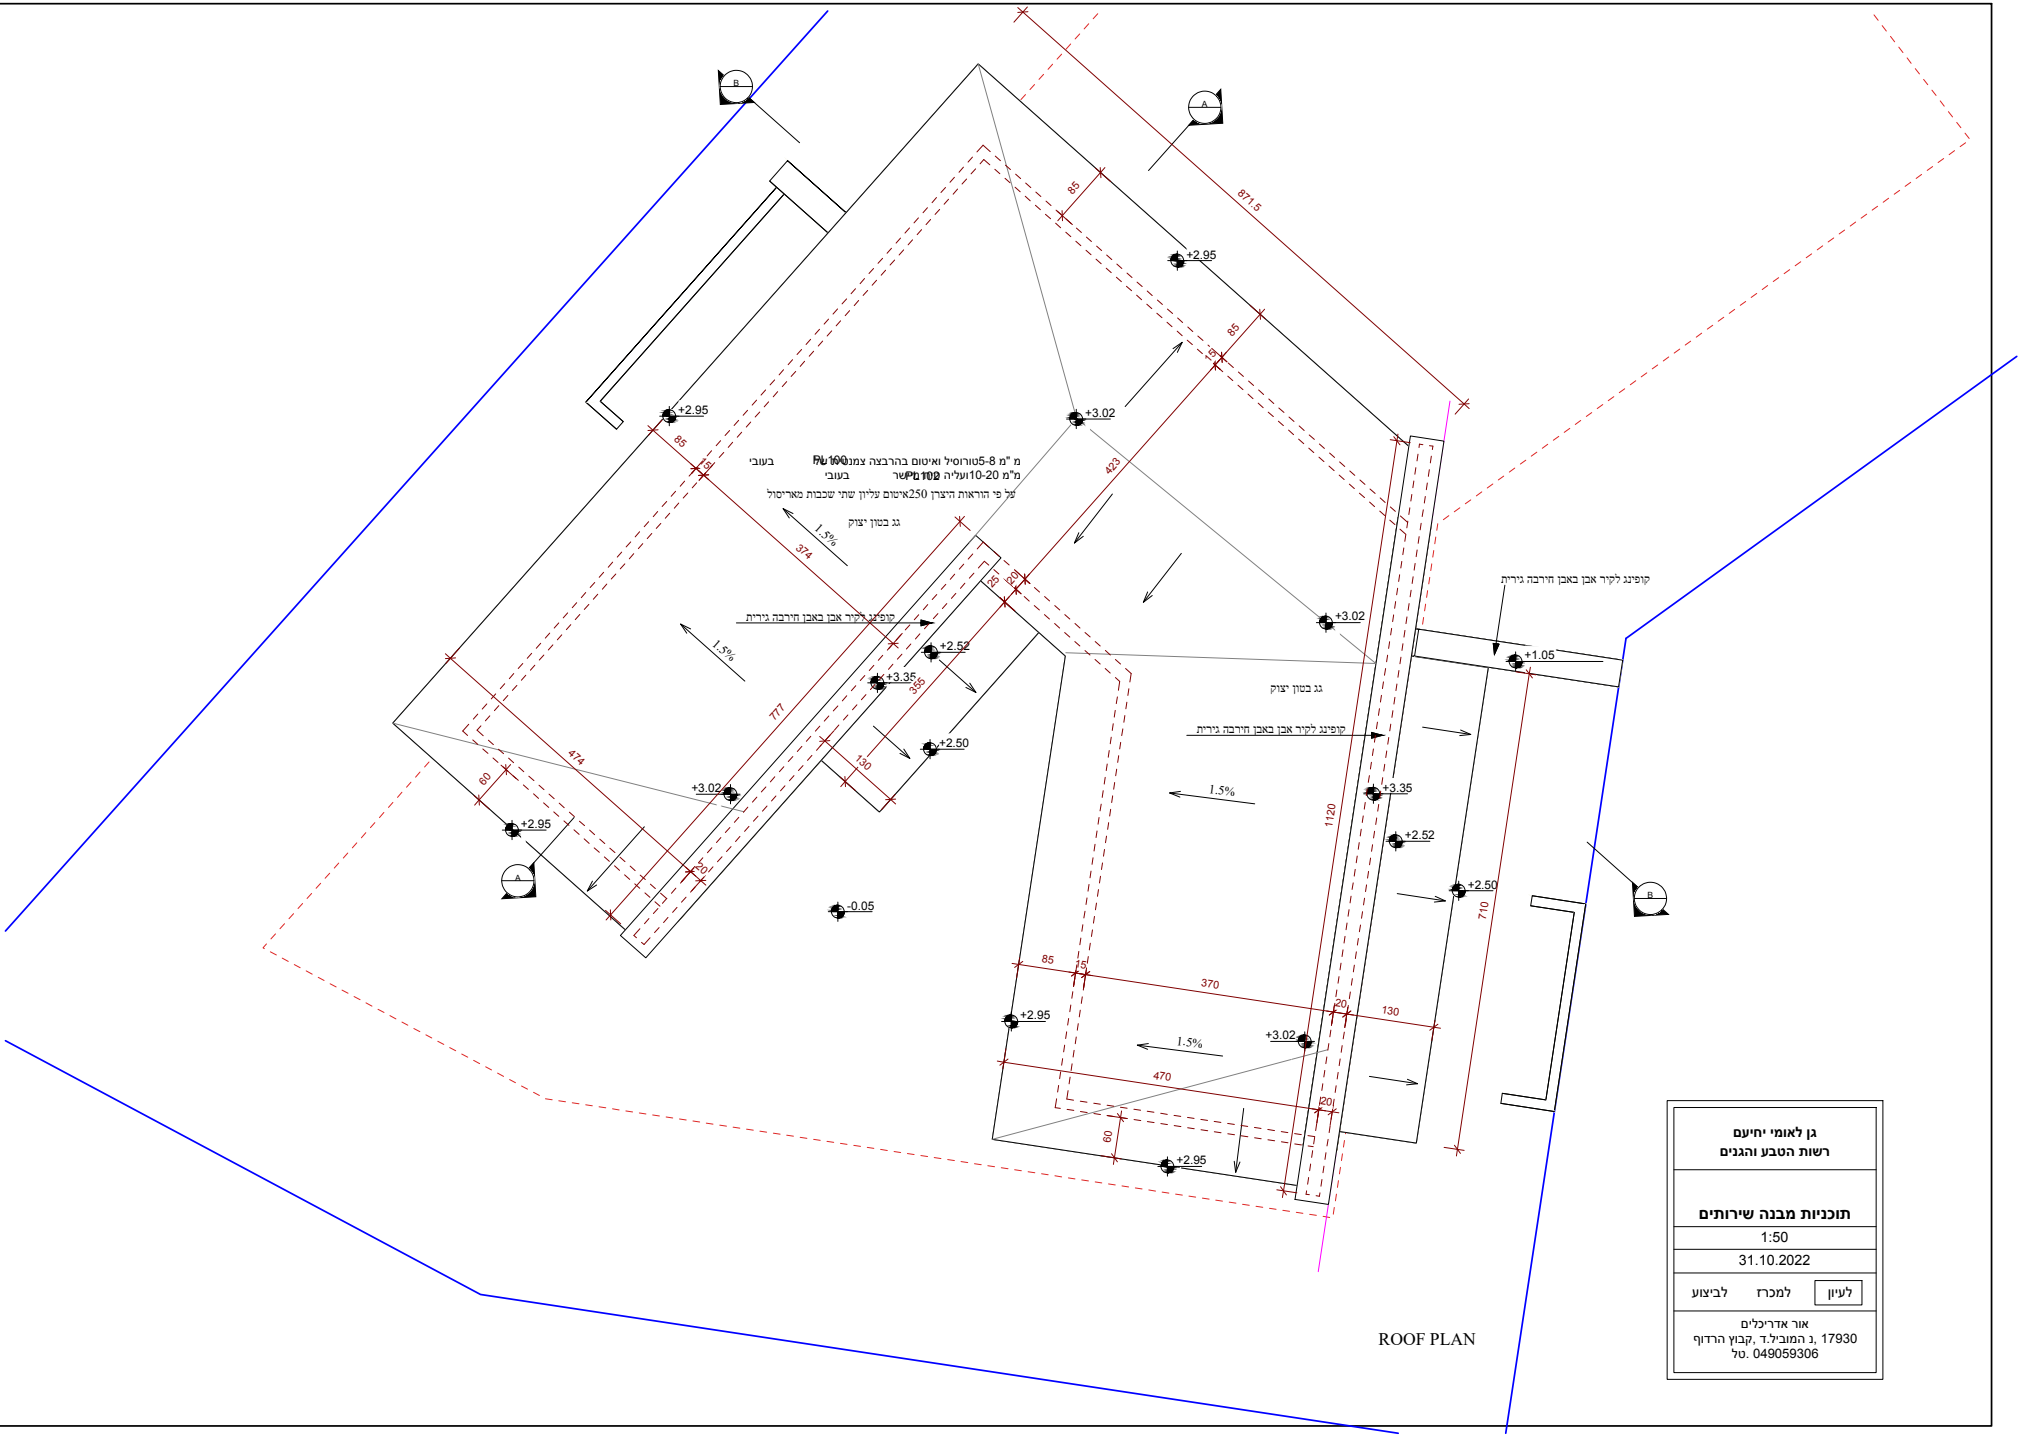
B
A
871.5
85
85
15
+2.95
+3.02
+2.95
85
15
423
374
1.5%
מ"מ 5-8 טורוסיל ואיטום בהרבצה צמנטי של PL100 בעובי
מ"מ 10-20 ועליה PL102 בשר בעובי
על פי הוראות היצרן 250 איטום עליון שתי שכבות מאריסול
גג בטון יצוק
קופינג לקיר אבן באבן חירבה גירית
1.5%
25
20
+2.52
+3.35
355
+2.50
777
130
474
60
+3.02
+2.95
20
-0.05
+3.02
קופינג לקיר אבן באבן חירבה גירית
+1.05
גג בטון יצוק
קופינג לקיר אבן באבן חירבה גירית
1.5%
1120
+3.35
+2.52
+2.50
710
85
15
370
20
130
1.5%
+3.02
+2.95
470
20
60
+2.95

ROOF PLAN

גן לאומי יחיעם
רשות הטבע והגנים

תוכניות מבנה שירותים

1:50

31.10.2022

[✓ לעיון] למכרז לביצוע

אור אדריכלים
17930 ,נ המוביל.ד ,קבוץ הרדוף
טל. 049059306

יועצי בטיחות
הנדסת בטיחות - מבנים
בדיקה ואישורים למשרד החינוך
Email: mati@betirah.co.il
gilad@betirah.co.il
רח' דוד-שוב ת.ד. 1421 ראש פנה,
טלפון: 04-6936817
פקס: 04-6934859, נייד: מתי - 050-5654336, גלעד - 050-6389924

מקרא אחיד עבור
נספח תאור אמצעים לבטיחות אש

פברואר 2010

כריזה של המחנה במידה וקיימת

מערכת גילוי-בלוחות חשמל מ 63A, ניתוק מהמקור-מ 80A,
גם כיבוי-מ 100A, לוחות הבנויים לפי ת"י 61439 פטורים מכיבוי בגז
בתנאי שהאזור מכוסה במע' ספרינקלרים

דלת עם אפשרות פתיחה מכיוון המילוט, ללא צורך במפתח.

אש

עמדת כיבוי הכוללת: ברז כיבוי "2, גלגלון לפי ת"י 2206, עם מזנק,
2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ', מזנק "2 רב שימושי ומטפה אבקה 6 ק"ג
או ש"ע מאושר, מומלץ ארון במידות: 120*80*30

גלגלון כיבוי אש "3/4 מתאים לת"י 2206 חלק 1, עדכון 2012.
זרנוק Ø19 עבור סיכון קל ורגיל-1 וזרנוק Ø25 עבור סיכון רגיל-2 ומעלה.

⊗ מטפה כיבוי ידני, במילוי 6 ק"ג אבקה יבשה או ש"ע, לדלקות מסוג א,ב,ג.

מפסק זרם ראשי

אזור עם גופי תאורת חרום, משך הארה של 60 ד' לפחות, בעוצמה
שלא תפחת מ 1 לוקס בכל נקודה, בגובה הרצפה.
מספר ומיקום הגופים יתוכנן ע"י מהנדס חשמל.

שלט "יציאה" מואר, בגוון ירוק על רקע לבן (עם או לללא חץ)
גובה הכתב 15 ס"מ ועובי האות 15 מ"מ לפחות (לפי סעיף 3.2.18.1).
צד הכיתוב מודגש
לשלט תותקן תאורה שתסופק מרשת החשמל של הבנין
וכן סוללה עצמאית נטענת המאפשרת תאורה למשך 60 דקות לפחות.
גוף התאורה ישא תו תקן לפי ת"י 20 חלק 1.22.
שלט תלוי מהתקרה, החיצים מראים את כיוון המבט.

גלאי גז

אזור מוגן ע"י גלאי גז גפ"מ.

ברז גז חשמלי הנסגר בעת גילוי אש / גילוי דליפת גז

בבניין ציבורי

דלתות:


ידית בהלה (<9 ס'מ)
?
?

אופן ביצוע מידת דלת תיקנית למילוט

לפי טבלה 3.2.1.3:

רוחב הפתח בדלת חדר שירות, 0.70 מ' לפחות,
רוחב הפתח בדלת חדר שירות נגיש, 0.80 מ' לפחות,

דלת המשרתת חדר הקטן מ 6.5 מ"ר ושאינו צריך להיות נגיש, 0.60 מ' לפחות,

שלטי ה"יציאה" המוארים-מסוג NC 20 ואט
כנדרש בסימן י"ד סעיף 3.2.17.1 וסימן י"ח
סעיף 3.2.18.1 בתקנות התכנון והבניה

במידה וצריך

גלאי גז