

מקרא הארקות

סימון:	תאור האביזר:
	מבנת גישור מברזל בקוטר 10 מ"מ להארקת יסודות. ברזל עגול וללא מצולע.
■ / ●	נקודת ריתוך- חיבור בין ברזל הזיון לבין מבנת הגישור ע"י פלאך מגולוון ביניהם.
	יציאה לאלקטרודה
	יציאה ממבנת גישור לפס השוואת פוטנציאלים או להארקת מסילות מעלית ע"פ 9 פרט.


הערות:
1) יש לקרא תכנית זו עם המפרט הטכני
2) כל הקידוחים/ חציבות/ מעברים וכיסוי בבטון כלולים במחיר
3) התכנית כוללת חיזוקים וקיבועים להעברת מבנת גישור
4) מבנת גישור והעליות האנכיות יבוצעו מברזל עגול 10 מ"מ חלק (לא מצולע) נוסף, אין להשתמש בברזל הזיון של הבנין
5) כל היציאות ממבנת הגישור יבוצעו ע"י ברזל מגולוון 40x4 מ"מ, שידוחך למבנת הגישור בתחום הבטון
6) יציאות החוץ יגלו אוטית בנמודי הבנין עד למפלס הקרקע. היציאה מהבטון 20 ס"מ מעל מפלס הקרקע הסופי, ראה פרט
7) אין לחשוף קטן לא מגולוון כלשהו במבנת הגישור
8) יש לרתך את מבנת הגישור לכל היסודות והכלונסאות שבהיקפה

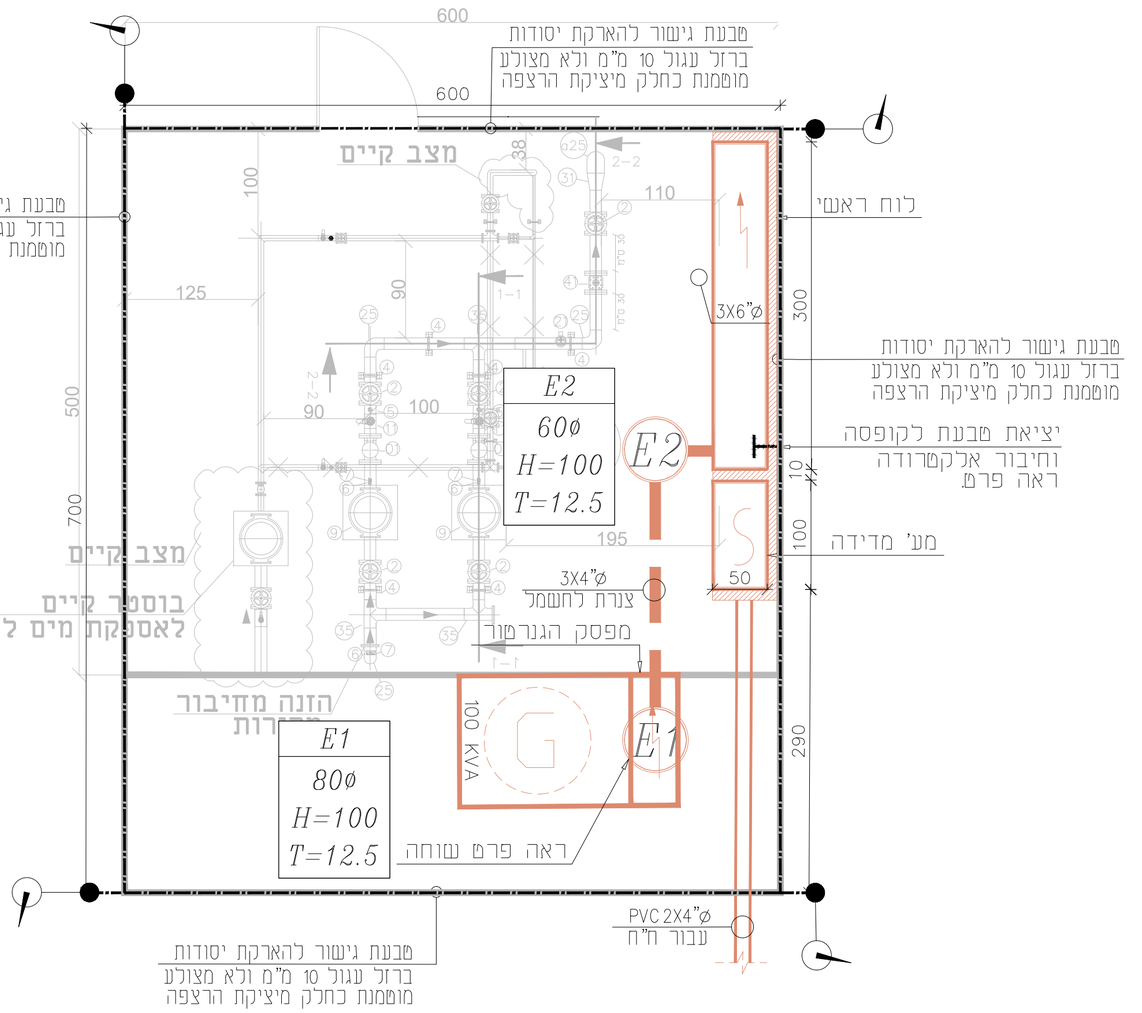


יסוד בודד

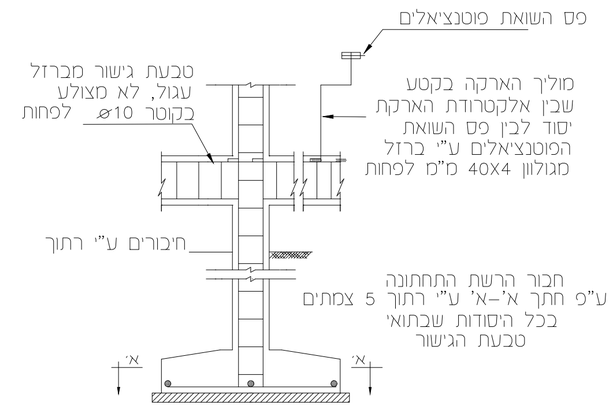


חתך א'-א'

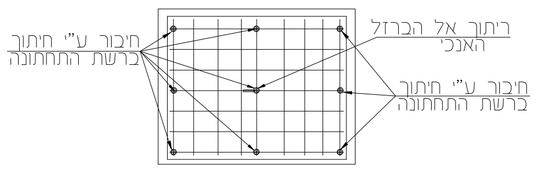


יסוד כלונס

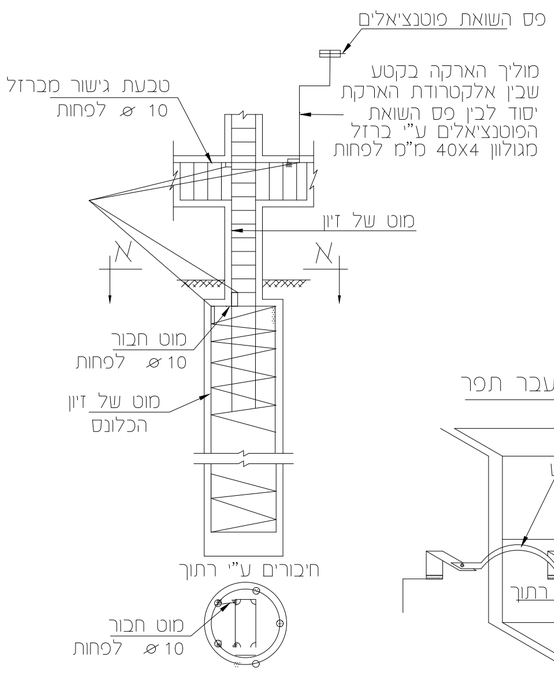


פרט מעבר תפר

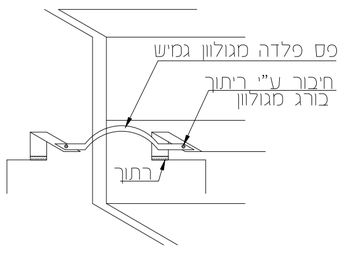

פרט חיבור יסוד עובר

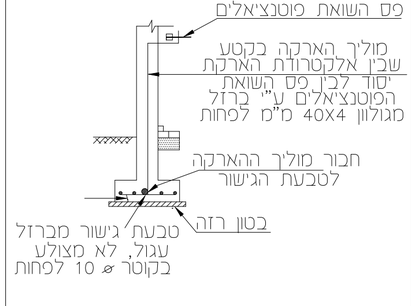

פרט יציאת חוץ

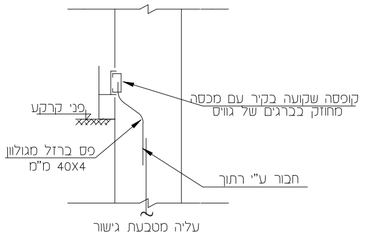

שינויים ועדכונים

מהדורה	תאריך	תאור השינוי

רשימת תשובה

סטטוס	חברת הנדסה	חברת בטון	חברת ברזל	חברת איטום	שחמטאי	שמאל	חברת אלומיניום	חברת חשמל
לעיון								
למכרז								
לביצוע								
מכון התקנים: xxxxxxx								

הערות:
1) חובה לבצע את התכניות לפי המפרט הטכני.
2) יש לבצע תכנית זו במקביל לתכנית תאורה.
3) כתב הכמויות, המפרט הטכני והתכניות משלימים זה את זה.

תאריך התחלת עבודה
xx.xx.xxxx

חדד מהנדסים
יועצי חשמל ותקשורת
הסדנא 4 *בית צ'מפיון' תלפיות
TEL: 02-6732028
FAX: 02-6732029
Hadad@hadadeng.co.il

מס' פרוייקט: 622-5	שם הפרוייקט: מערכת שאיבת מים נבי סמואל
מס' גליון: 00	שם התכנית: הארקות

שם הקובץ: 622-5	מתכנן: שלום
קנה מידה:	שרטט: לאה
תאריך: 06.08.23	אישר: חיים חדד
מס' עדכון	הוחתמת:

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
●	○	○	○