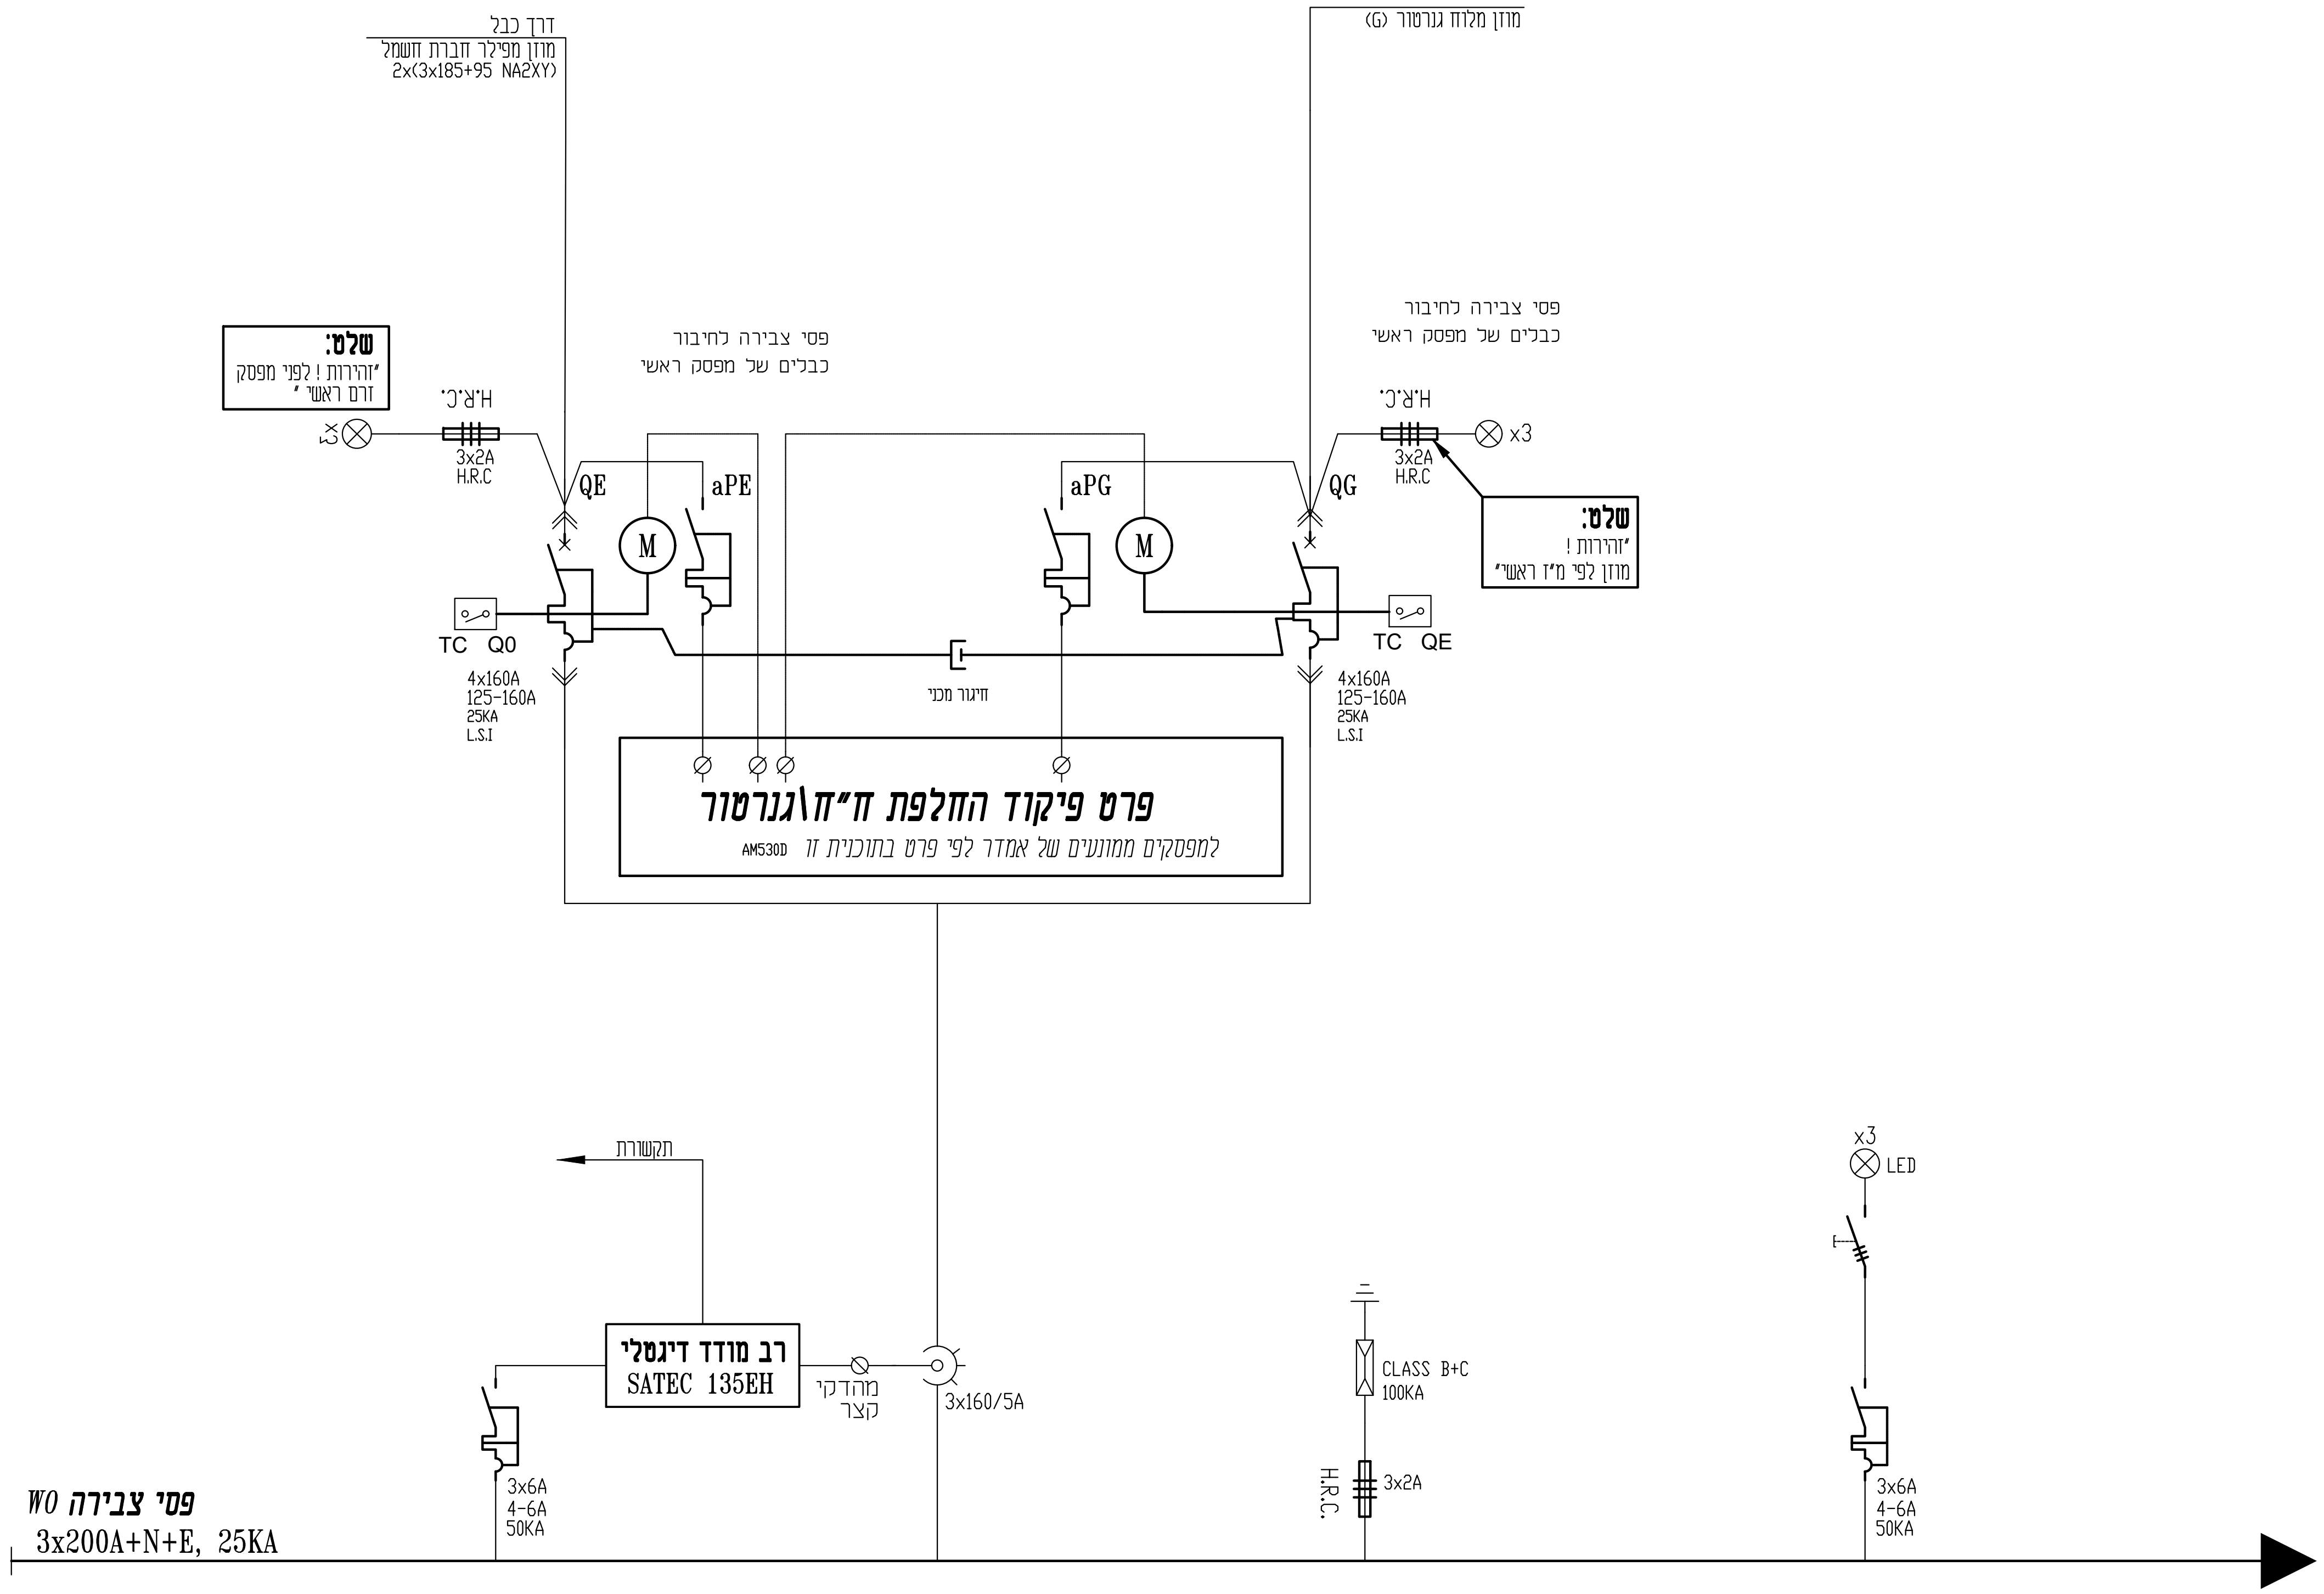



| למכרז | תאריך: 09.04.2025 | מס' עדכון:1 |
|---|---|---|
| 61439 | תקן דרוש ללוח | |
| 2B | רמת מידור | |
| פח | סוג הלוח | |
| --- | מידות הלוח(הערכה) ע/ר/ג | |
| חד-צדדית | גישה ללוח | |
| פנימי | תנאי שימוש | |
| AC | סוג זרם | |
| 400V | מתח נקוב | |
| 50 Hz | תדר | |
| 3x160A | זרם נקוב | |
| מיומנים | מפעילים | |
| TNC-S | שיטת הארקה | |
| 35C | טמפ' סביבה | |
| IK09 | דרגת הולם | |
| 25kA | זרם קצר | |
| 0.8 | מקדם העמסה | |
| IP65 | דרגת אטימות | |
| A | תנאי סביבה | |

**סלימאן וישאחי-מהנדסים יועצים**
הנדסת חשמל ובקרה
תכנון , יעוץ , פיקוח
רח' דרך החרושת 8 ת.ד.425 עכו 2451710
( 04-9913446 ) 04-9919156
INFO@SW-ENG.CO.IL
Sleiman Weishahi

| מספר השרטוט: | מספר הפרויקט: | שם הקובץ: File name: |
|---|---|---|
| 10-M | 3576 | j:\35\3576\dwg\3576-10.dwg Ver: 09.04.2025 |

| | קנה מידה | אישר | ביקר | שרטט | תכנן | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר דף: 1 | | סלימאן ו. | סלימאן ו. | בהא ס. | בהא ס. | שם |
| ס"ה דפים: 3 | | סלימאן ושאחי | סלימאן ו. | בהא ס. | בהא ס. | חתימה |
| | | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | תאריך |

הוכן עבור: **רשות הטבע והגנים**

הפרויקט: **גמלא מרכז מבקרים**

נושא השרטוט: **לוח חשמל** M

☐ **לעיון** ■ **למכרז** ☐ **לביצוע**

| | |
|---|---|
| 2 | :דף הסבר |
| 3 | :מס' דף |

WO 3x200A+N+E, 25KA

3x125A 100-125A 25KA

3x80A 63-80A 25KA

3x32A

3x32A

3x16A

3x32A

3x32A

3x32A

3x25A

1x16A

3x16A

4x40A 30MA TYPE"A"

IP65 IT123 TWG TIT21 1/2W

5x16 CEE

1x10A

20W ת"נ 1מ1ת

1x10A

מנוע משאבת דלק 5x10 N2XY

מנוע מדחס 5x10 N2XY

מנוע מאוורר 5x6 N2XY

מנוע משאבת דלק 5x10 N2XY

מנוע משאבת מים (4) 4x25 N2XY+16G4

מנוע משאבת כיבוי 3x95+70 NA2XY+1x70G4

8 7 6 5 3 2 4 1

IP65 IT123 YNG TIT1 1/2W

3x1.5 NHXH-ø20

X1 Y1

מנוע מאוורר

1x10A +N

N

TC Q0 TC QE

Q0 QE

ISO556B-2

| L | N | 22| Z1 | C |

| | 15|18|16|25|28|26|

3x1.5 NHXH

X0 X1 X2

P1 P2

מתג לחץ מים לכיבוי אש

5 KVAr קבל לשיפור

1x10A

Q2C AK20

CK0


R G

קונטקטור מנוע

קונטקטור מנוע

3x16A HRC

ABB מפסק זרם דיפרנציאלי מוגן מגע ידני

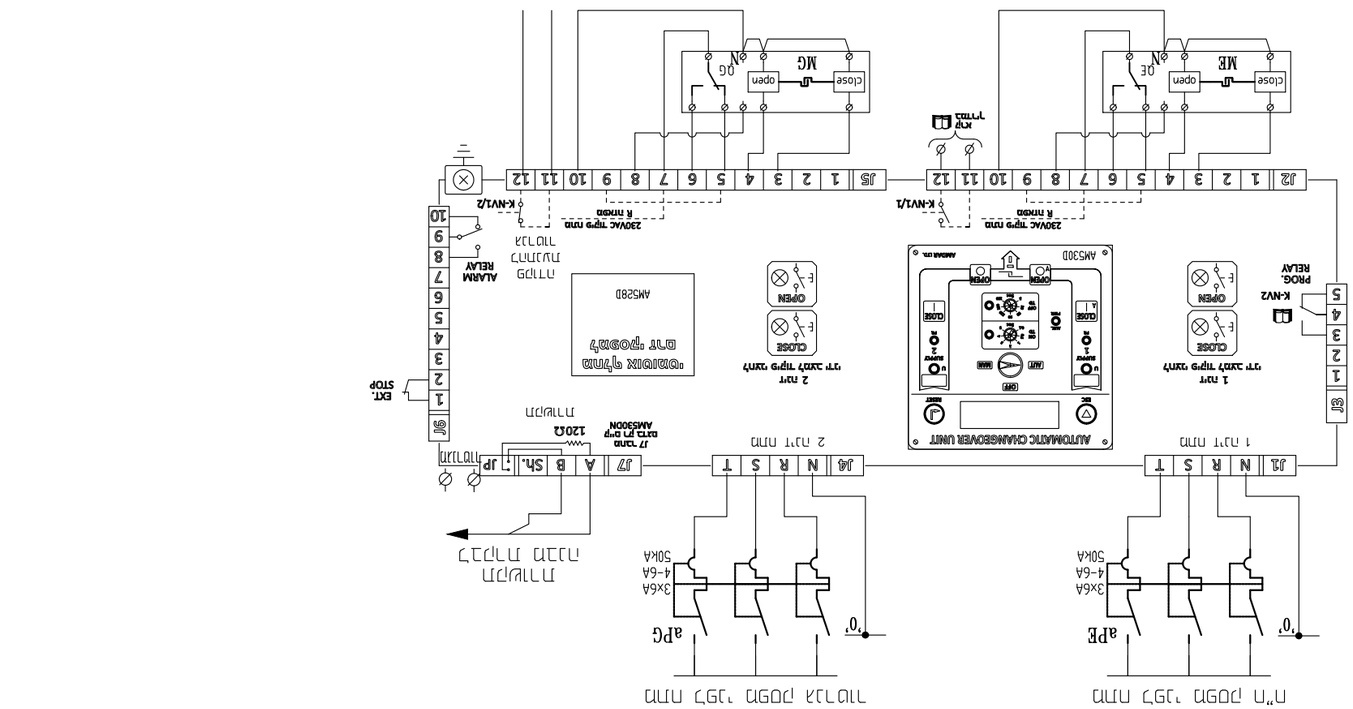


| | |
|---|---|
| 4 | :עיצוב |
| 3 | :בדיקת |