
הערות	הסכמת יועצי הבניה, בדיקת הפרויקט לאישור הוועדה המקומית, בקרת איכות הביצוע הסיווג הסופי של הקונסטרוקציה ייקבע ע"י יועצי הבניה, בהתאם לסיווג הנדרש. הוועדה המקומית רשאית לדרוש בדיקות נוספות לפני ובמהלך הביצוע (לאחרי הבטון) ולהפקיד
רמה	בדיקה בסיסית מפורטת לפחות אחת לחודש
דרישות	מוט, ראש בטון מזוין ומעמד הידוקי מ' 1099 של חברת הכנסת עומס/פריקה מקסימ- 2 מכפלה 8 מ"מ (4+4) מחברת PVB 0.76 מ"מ) עם סלוון אחיד 16 מ"מ
	כיתת קורוזיה אוויראטמוספרי, של הברזל הקרוב הפחות+ סומיך מסוי דרגת עיבוד
קונסטרוקציה	קונסטרוקציה, פלדה מסוג "קרוב 8300, ברזל מקונסטרוקציה, פלדה מסוג "קרוב 9900, ברזל 0000
הערות	ראשית אלומיניום פלאצמה של כרקום קונסטי עיבוד הברזל הבטון ראשי כרקום ברזל
מידות	הברזל מסומנים מהמידות
כמות	1 יחידות
מידות	554/250

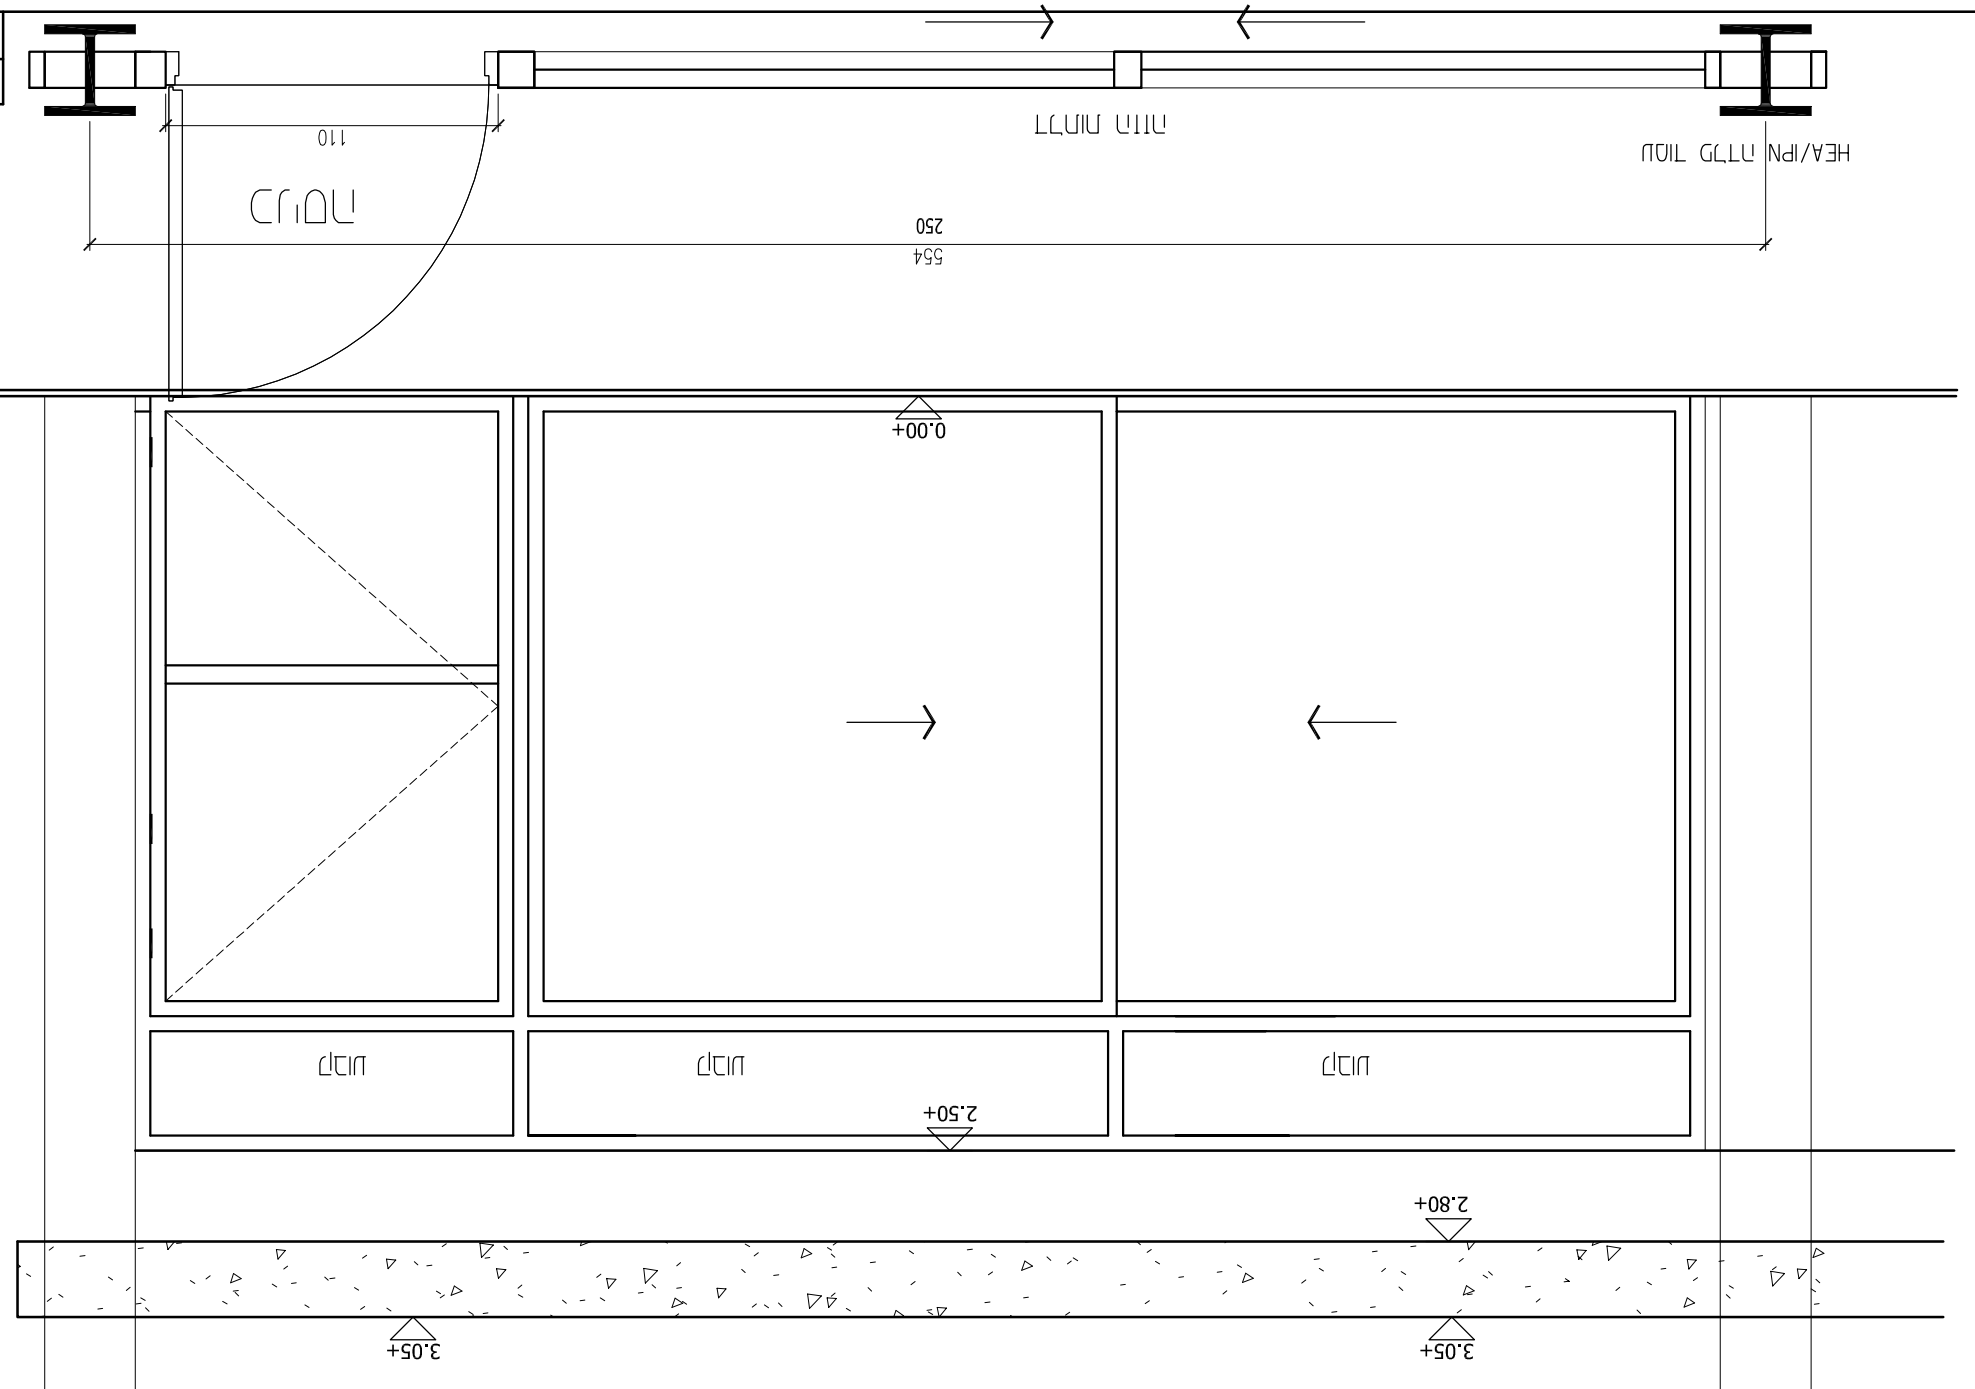

מהדורה	7
תאריך	15-8-2024
תאריך עדכון	10-4-2025
קנ"מ	1:25
קנ"מ	B'2B
מספר תכנית	S-01
שלב	ביצוע

אחוז הברזל המינימלי הנדרש

הערות:

שם

מ. מבלה אדריכלים בע"מ
MEBEL ARCHITECTS LTD.
רח' הפרחים 4, מגדל אלון, 36082 טל' 04-9835146, פקס' 04-9833704
MEBEL@MEBELARCH.CO.IL | WWW.MEBELARCH.CO.IL

זכויות יוצרים שמורות לאדריכל. אין להעתיק ולהעביר צד ג' אלא ברשות בכתב מאדריכל.