

תכנית מידות רצפה 0.10-
תכנית מבנה קופה
קנ"מ 1:50




תכנית ברזל רצפה 0.10-
תכנית מבנה קופה
קנ"מ 1:50

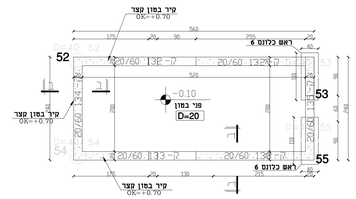


ברזל עליון בחיתוך הרצפה
2Ø8@20 L=150 ב.ת.

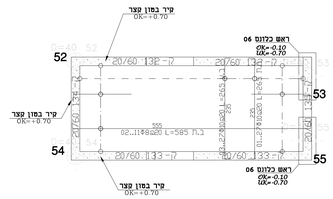


#Ø8@20\20
רשת עליונה
לכל הרצפה




מס. ראש כלונס	מידות ראש כלונס (ס"מ)		
	d	b	a
06	40	110	60

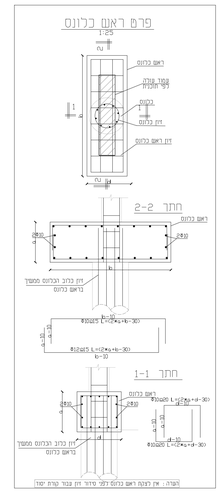


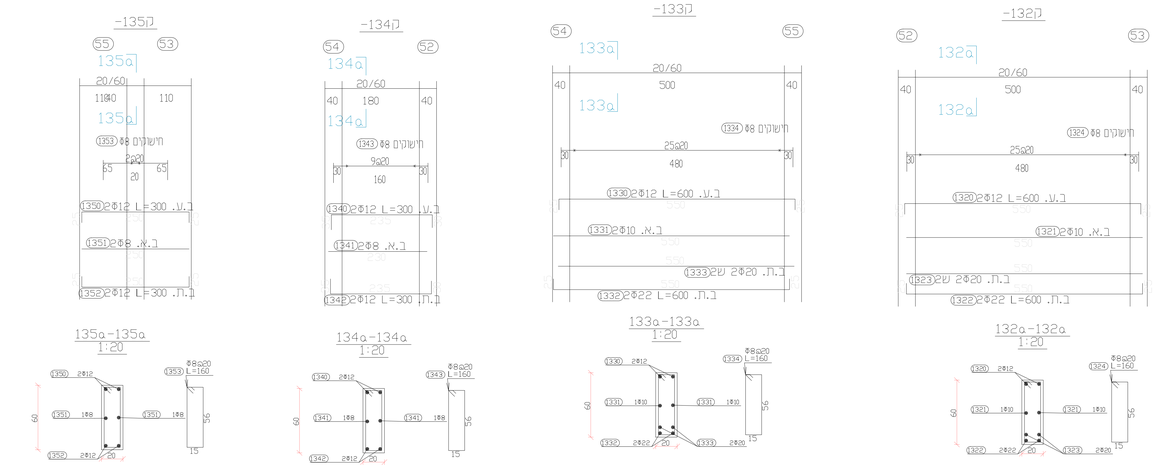


תכנית מידות תקרה 2.70+
תכנית מבנה קופה
קנ"מ 1:50

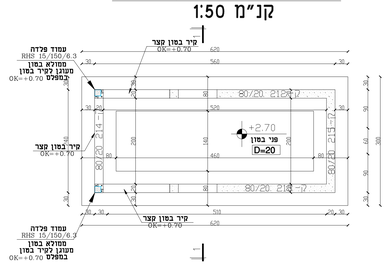



תכנית ברזל תקרה 2.70+
תכנית מבנה קופה
קנ"מ 1:50

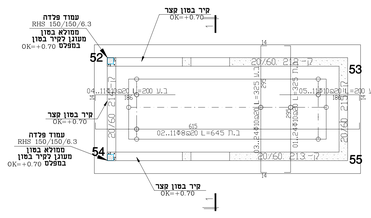


#Ø8@20\20
רשת עליונה
לכל התקרה

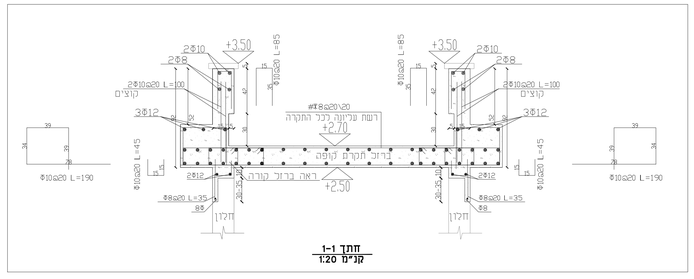

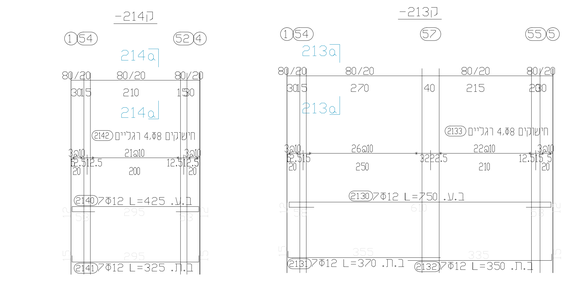


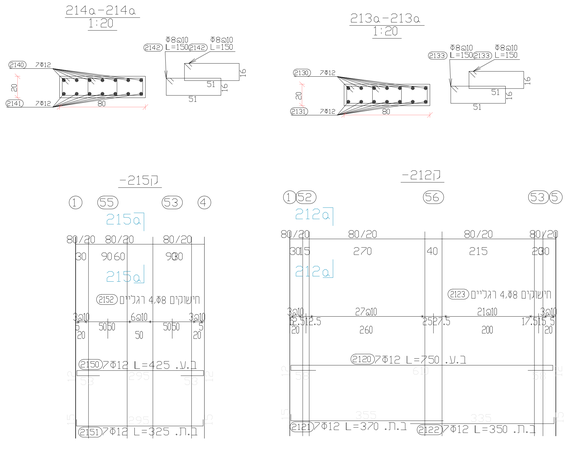


פרט סוף קיר בפתח הדלת
קנ"מ 1:20




מפגש קיר פנימי עם קיר חיצוני
קנ"מ 1:25




פרט צ.מ.ק ליד עמוד
קנ"מ 1:20




פרט צ.מ.ק ליד בלוק
קנ"מ 1:20




פרט קיר-קיר
קנ"מ 1:20

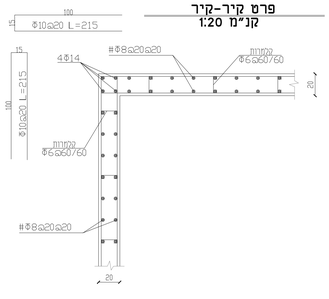

פרט חיבור קיר בטון תקרה/פודסט
קנ"מ 1:20

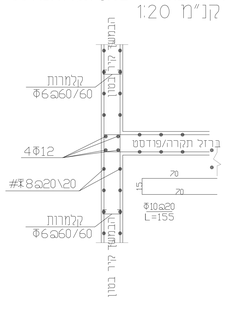

פרט מידות עיגון לקיר RHS 150/150/6.3
קנ"מ 1:10

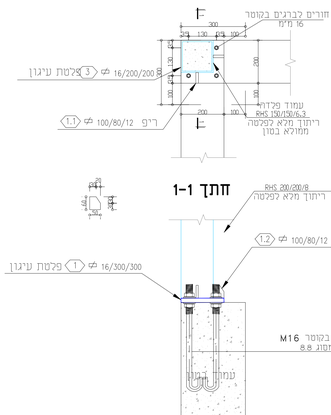

הערות:

1. סוג הבטון ב-30.
2. יש להודיע לקונסטרוקטור לפחות לפני 48 שעות מזמן ביצוע היציקה של הרצפה לפיקוח עליון - אסור לצקת ללא קבלת אישור הקונסטרוקטור.
3. השחות הזיון יהיו מעובדים בקר ומרותכות במפעל, בקוטר בהתאם לתכנית.
4. אורך חפייה בין השחות האורך הגדול בין (40 ס"מ, 50 קוטר)
5. אורך חפייה בין מוטות האורך הגדול בין (50 ס"מ, 50 קוטר)
6. עובי כיסוי הבטון לזיון 3 ס"מ.
7. פינות בטון גלוי יש לקטום 1.5/1.5 ס"מ.
8.
9. יציקת התקרה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע כל ההכנות בתקרה (אינסטלציה, חשמל, מים, מיזוג אוויר וכו').
10. גובה יציאת מרזבים יהיה 20 ס"מ מעל מפלס פני קרקע מתוכננים.
11. במקרה ומפעל הבטון רחוק משמח הבנייה וזמן אספקת הבטון עולה על 90 דקות, יש להודיע לקונסטרוקטור לקבל הנחיות מתאימות עבור התוספים הנדרשים, אחרת לא צריך תוספים ספציפיים.
12. אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ו-24 שעות שלאחריה נמוכה מ- 4 מעלות צ', ואין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ו-24 שעות שלאחריה עולה על 40 מעלות צ'.
13. חוזה לבצע ויברציה לבטון בזמן היציקה, יש להשתמש בלפחות 2 ויברטורים ליציקה, אחד מגבה את השני במקרה של תקלה.
14. על הקבלן לעשות יציקה מושלמת ומסודרת עד שיגיע לפני בטון חזק וישר בהתאם להנחיות מפקח הצמוד.
15. יש לבצע אשפרה מלאה לבטון, 3 פעמים ביום למשך 7 ימים לאחר היציקה.
16. לפי ת"י 118, דרגת החשיפה בתקרה ובקורות בתקרת ביניים היא 2. סומך (שקיעה) 5", גודל גרגר מקסימלי 19 מ"מ.
17. הגג חושב כתקרת ביניים ד"א ונלקח בחשבון עומס של מערכות מיזוג, מערכות אינסו וכד'.
18. יש לקרוא תכניות קונסטרוקציה ביחד עם תכניות אדריכלות.

- עמוד בטון ממשיך
- עמוד בטון מפסיק
- קיר בטון
- עמוד פלדה ממולא בטון

המצגע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במגוש. על המבצע לבקר את כל המידות, וגל כל סטיות או אי התאמה עליו להודיע מיתמנן. אין לקבוע גרלים ע"י מדידה בשרטוט

שרטוטים ותוספות

מס	מהות השינוי	ביצע	תאריך
1.3	עדכון הכניות למכרז	אמאני	16.04.2025
1.2	עדכון הכניות למכרז	אמאני	31.04.2025
1.1	עדכון הכניות למכרז	אמאני	09.03.2025
1.0	הכנון מפורט למכרז	אמאני	26.09.2024
0.1	שרטוט מפורט	אמאני	19.09.2024
0	הכנון ראשוני	ג.ימ"ל	17.09.2024

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

מהדורה **1.3**

מרכז מבקרים
שמורת גמלא - רט"ג

הוכן עבור:	רשות הטבע והגנים
שם גליון:	תכנית תקרה + רצפה מבנה קופה
מס' גליון:	C-08-00
קנ"מ:	1:50
מס' פרויקט:	122-22
שם קובץ:	U:\Hermon-22\22-122\sh-22-122\sh-22-122-108.dwg

	שם	תאריך	התייחסות
תכנן:	ג.ימ"ל	19.09.2024	
שרטט:	אמאני	19.09.2024	
ביקר:	ג.ימ"ל	16.04.2025	
אישר:	ג.ימ"ל	16.04.2025	

חרמון מהנדסים בע"מ
אינג' סבאא עלי
אינג' סבאא מאלק
אינג' סבאא ג'מיל
אדריכלות, הנדסה אזרחית, תכנון כבישים, קונסטרוקציה מבנתחומיתהראלי
מים וביוב, ניהול ופיקוח, הנדסת בטיחות, סורעה נגישות
כתובת משרד: אחד העשרה פתוני קריית שמונה
חמשלה דואר: ת.ד. 5447, קריית שמונה מיקוד 1825400
טל: 077-8123334 פקס: 072-2765167 DDS
אינג' סבאא עלי: 052-3278740
אינג' סבאא מאלק: 052-3763707
email: as@hermon-eng.com
email: ms@hermon-eng.com
www.hermon-eng.com