מקרא:


קו ביוב מתוכנן	
תא ביקורת	
קו ביוב קיים	
קו מים קרים מתוכנן	
קו מים קרים קיים	
גלגלון כיבוי אש 3\4"	מגוף\ברז ניתוק
עמדת כיבוי אש תקנית הידרנט 2" +גלגלון 3\4"	הידרנט 3"

הוראות:

1. יש למצות כל אפשרות ולא לנסר.
לחצוב או לפגוע במדרכות. משטחי בטון אספלט או אחרים.
במידה והדבר מחוייב לצורך ביצוע העבודה
יש לתקן ולהחזיר את המצב לקדמותו.
2. בתום העבודה יש ליישר משטחי דשא וגינות
להוסיף או לפנות אדמה במידת הצורך ולמלא קוקלסים של טרקטורים.
* תאי לביצוע מערכת חיבור צינור ביוב חדש לתא קיים
חלקי במידה בפועל ואישור ע"י המתכנן והמפקח
** יש לקרוא את חכנית תשתיות מים וביוב ביחד

פרט הנחת צינורות


בקרקע P.E. ו P.V.C.



1. שכב א–חול דיונות נקי
2. שכב ב–חול דיונות נקי
3. שכב ג–אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת.
האדמה לא תכיל רגבים וחצנים מעל גודל 7 סמ.
המילוי בשכב ג' יבוצע בשתי שכבות.
4. שכב ד' – יהרות החפירה תמולא בחומר החפור.

הנחיות להנחת צנרת תת קרקעית

1. צינורות מעבירים
1.1 המרחק האופקי בין שתי דפנות הצינורות ימדוזם נכון יהיה
לפחות 1.00 מטר מדוד אופקית.
1.2 צינור הביוב יורד לכיוון הצינור נמוך מציגור המים המרחקים האנכי
בין תחתית ציגור המים למדוזעד ציגור הביוב. מדוד אנכית יהיה 0.30
מטר לפחות.
1.3 במקרה שאין אפשרות למלא את הדרישות הניל חייב ציגור הביוב
להיות מונח בנחיתה באחת מהדרכים הבאות
1. שלוב באחד של 1 מ' מכל צד של ציגור המים.
2. עטיפת בטון בטיב ציגור הביוב בעובי מינימלי של 10 סמ.
2. צינורות מעטפים
2.1 בהשכבויות צינורות מים וביוב חייב ציגור הביוב להיות תמיד נמוך
מציגור המים.
2.2 המרחק בין תחתית ציגור המים לקדקד ציגור הביוב חייב להיות לפחות
1.0 מ'.
2.3 במקרה ואי אפשר למלא את התנאים בסעיפים 2.1 ו-2.2 יש לנקוט
באמצעי הגנה הנקוטים בסעיף 1.3.

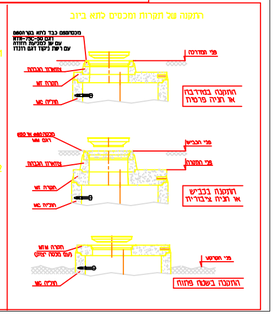

הצמדן

שלב	תאריך	חתימה
לעיון:	7.04.2025	
לאישור:		
למכרז:		
לביצוע:		

שם גיליון:	סת-2
מהדורה:	
תאריך עדכון:	7.04.2025
קנ"מ:	1: 200
שם הגיליון:	תשתיות מים וביוב

המזמין:	רשות הטבע והגנים
מקום:	גן השלושה. מוזיאון ארכיולוגיה
פרויקט:	תוספת תא שירותים נגיש

• המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן לפני הביצוע על כל סטיות או אי-התאמה.
• אין לקבוע מידות עיי מדידה בשרטוטים.
• אין לעשות כל שימוש בתכנית זו אי ברעיונות הגלומים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן.

תכנון: אילנה גרשביץ	תחום: מים
שרטוט: אילנה	תאריך מקור: 24.02.25
ביקורת:	מס עבודה: 17763
קובץ:	

צמח ד.נ. עמק הירדן 15132
בינין המועצה האזורית
טל. 04-6237926
פקס. 04 -6444039
מתכננים
www.abt.co.il ,e-mail:ilana@abt.co.il