



פרט מעבר צינור מתחת לריצפת בטון

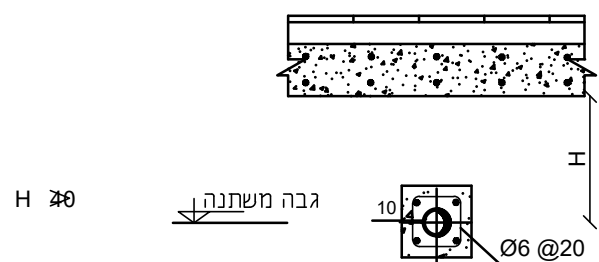

הערות:

1. כל חלקי הצנרת העוברים מתחת לריצפה יבוטנו בעטיפת בטון מזוין מסוג ב-200 בעובי שלא יפחת מ-10 ס"מ מכל צידי הצינור. זיון הבטון יכיל ארבעה מוטות פלדה בקוטר 10 מ"מ וחישוקים בקוטר 6 מ"מ שהמרחק בין אחד למשנהו 20 ס"מ.

מקרא:

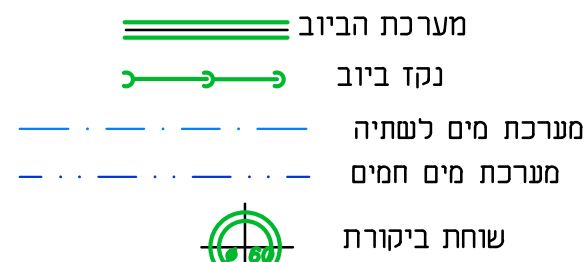

4/2' מ.ת.	●	מחסום תורף 4/2'	כולל מכסה מפכ"ל	
4/2' ג.ב.	●	קופסת ביטורת 4/2'	כולל מכסה מפכ"ל	
4/4' ג.ג.ב.	●	קופסת בקיורת 4/4'	כולל מכסה מפכ"ל	
4/2' מ.ר.	●	מחסום ריצפה 4/2'	כולל מכסה תורף מפכ"ל	
	●	נקט לשכנים		


סוללה קלים קרים וחמים
 התחנתה מחזור
 סוללה קלים קרים וחמים
 התחנתה מחזור
 עש עני ברך יני 1/2'

הערות:

1. צגרת לניקוז 4/11-2 בקירות ובמילוי מתחת לריצפה
2. צגרת לכיבוי 4 מתחת לריצפה עם עטיפת בטון בשפוע 2%
3. שרולים למעבר צגרת דרך תקרות, גגות ושרולים יהיו מצינור פלדה מגולוון, כוסטרם הפנימי של השרולים יהיה גדול ב-20 מ"מ לפחות מקוטרם החיצוני של הצגורות העוברים דרכם. הצפה של שרולי יבולט לפחות 50 ס"מ.
4. מיקום מדויק של קבועות התברואה לפי תכניות אדריכלות

פרט מחסום ריצפה ותעלת פלבימ
במרום מורם


ב.ח. מקלחות ללא ק.מ.

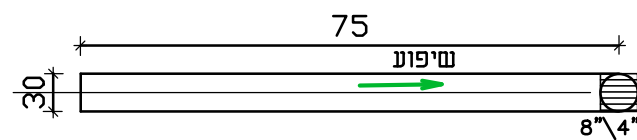

התעלה מנירוסמה 304 בעובי 2 מ"מ וברוחב 30 מ"מ לאורכת
התעלה מתנקזת דרך מחסום רצפה 8"4"




תעלת נירוספה עם כיסוי

נסיפוע אורכי 1.5%

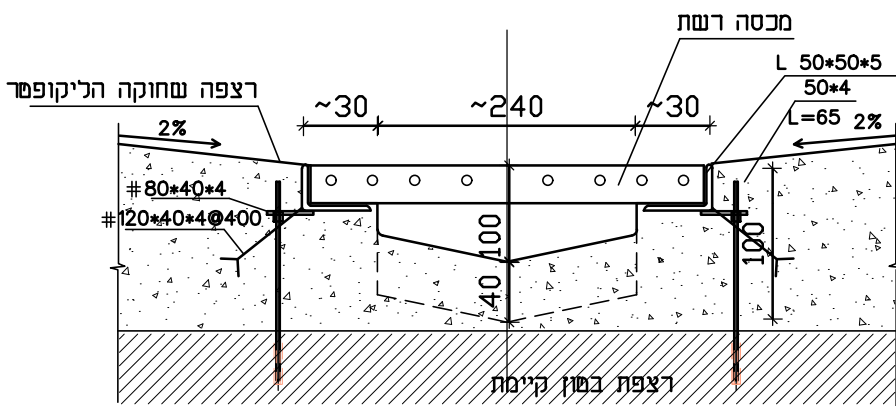

קצצה התעלה והתחברות

עם שרוול קצר למחסום ריצפה 8" \ 4"

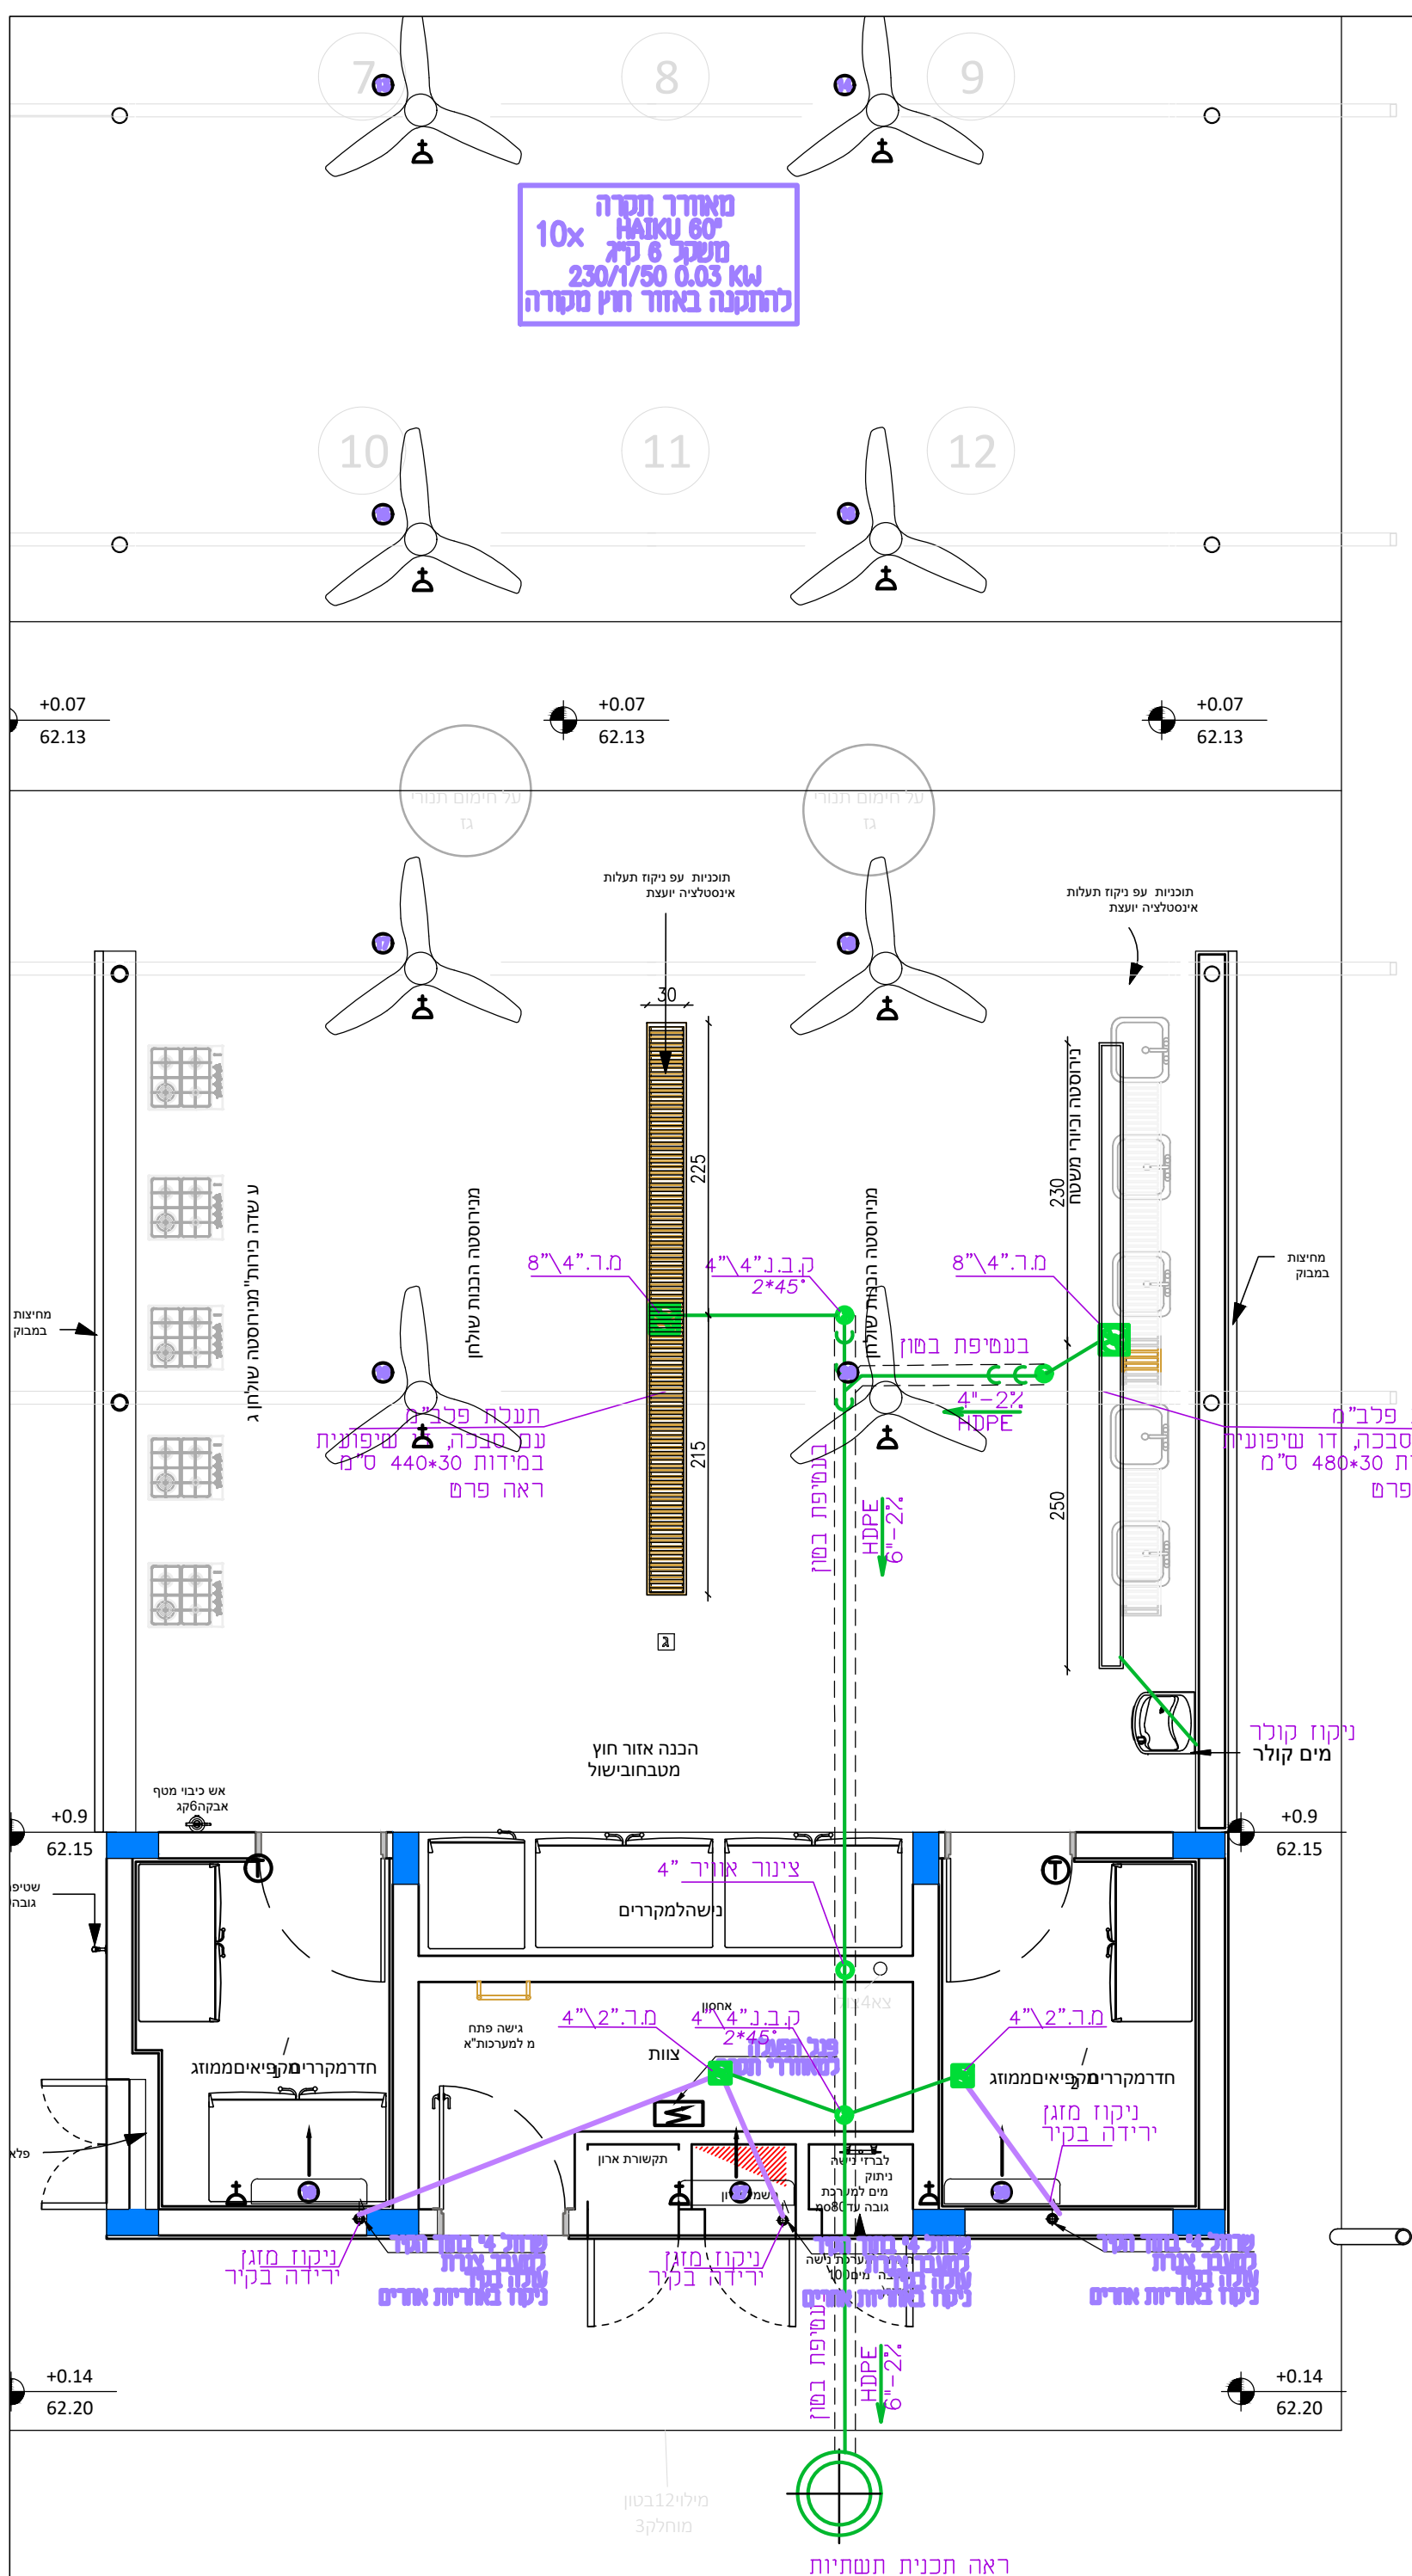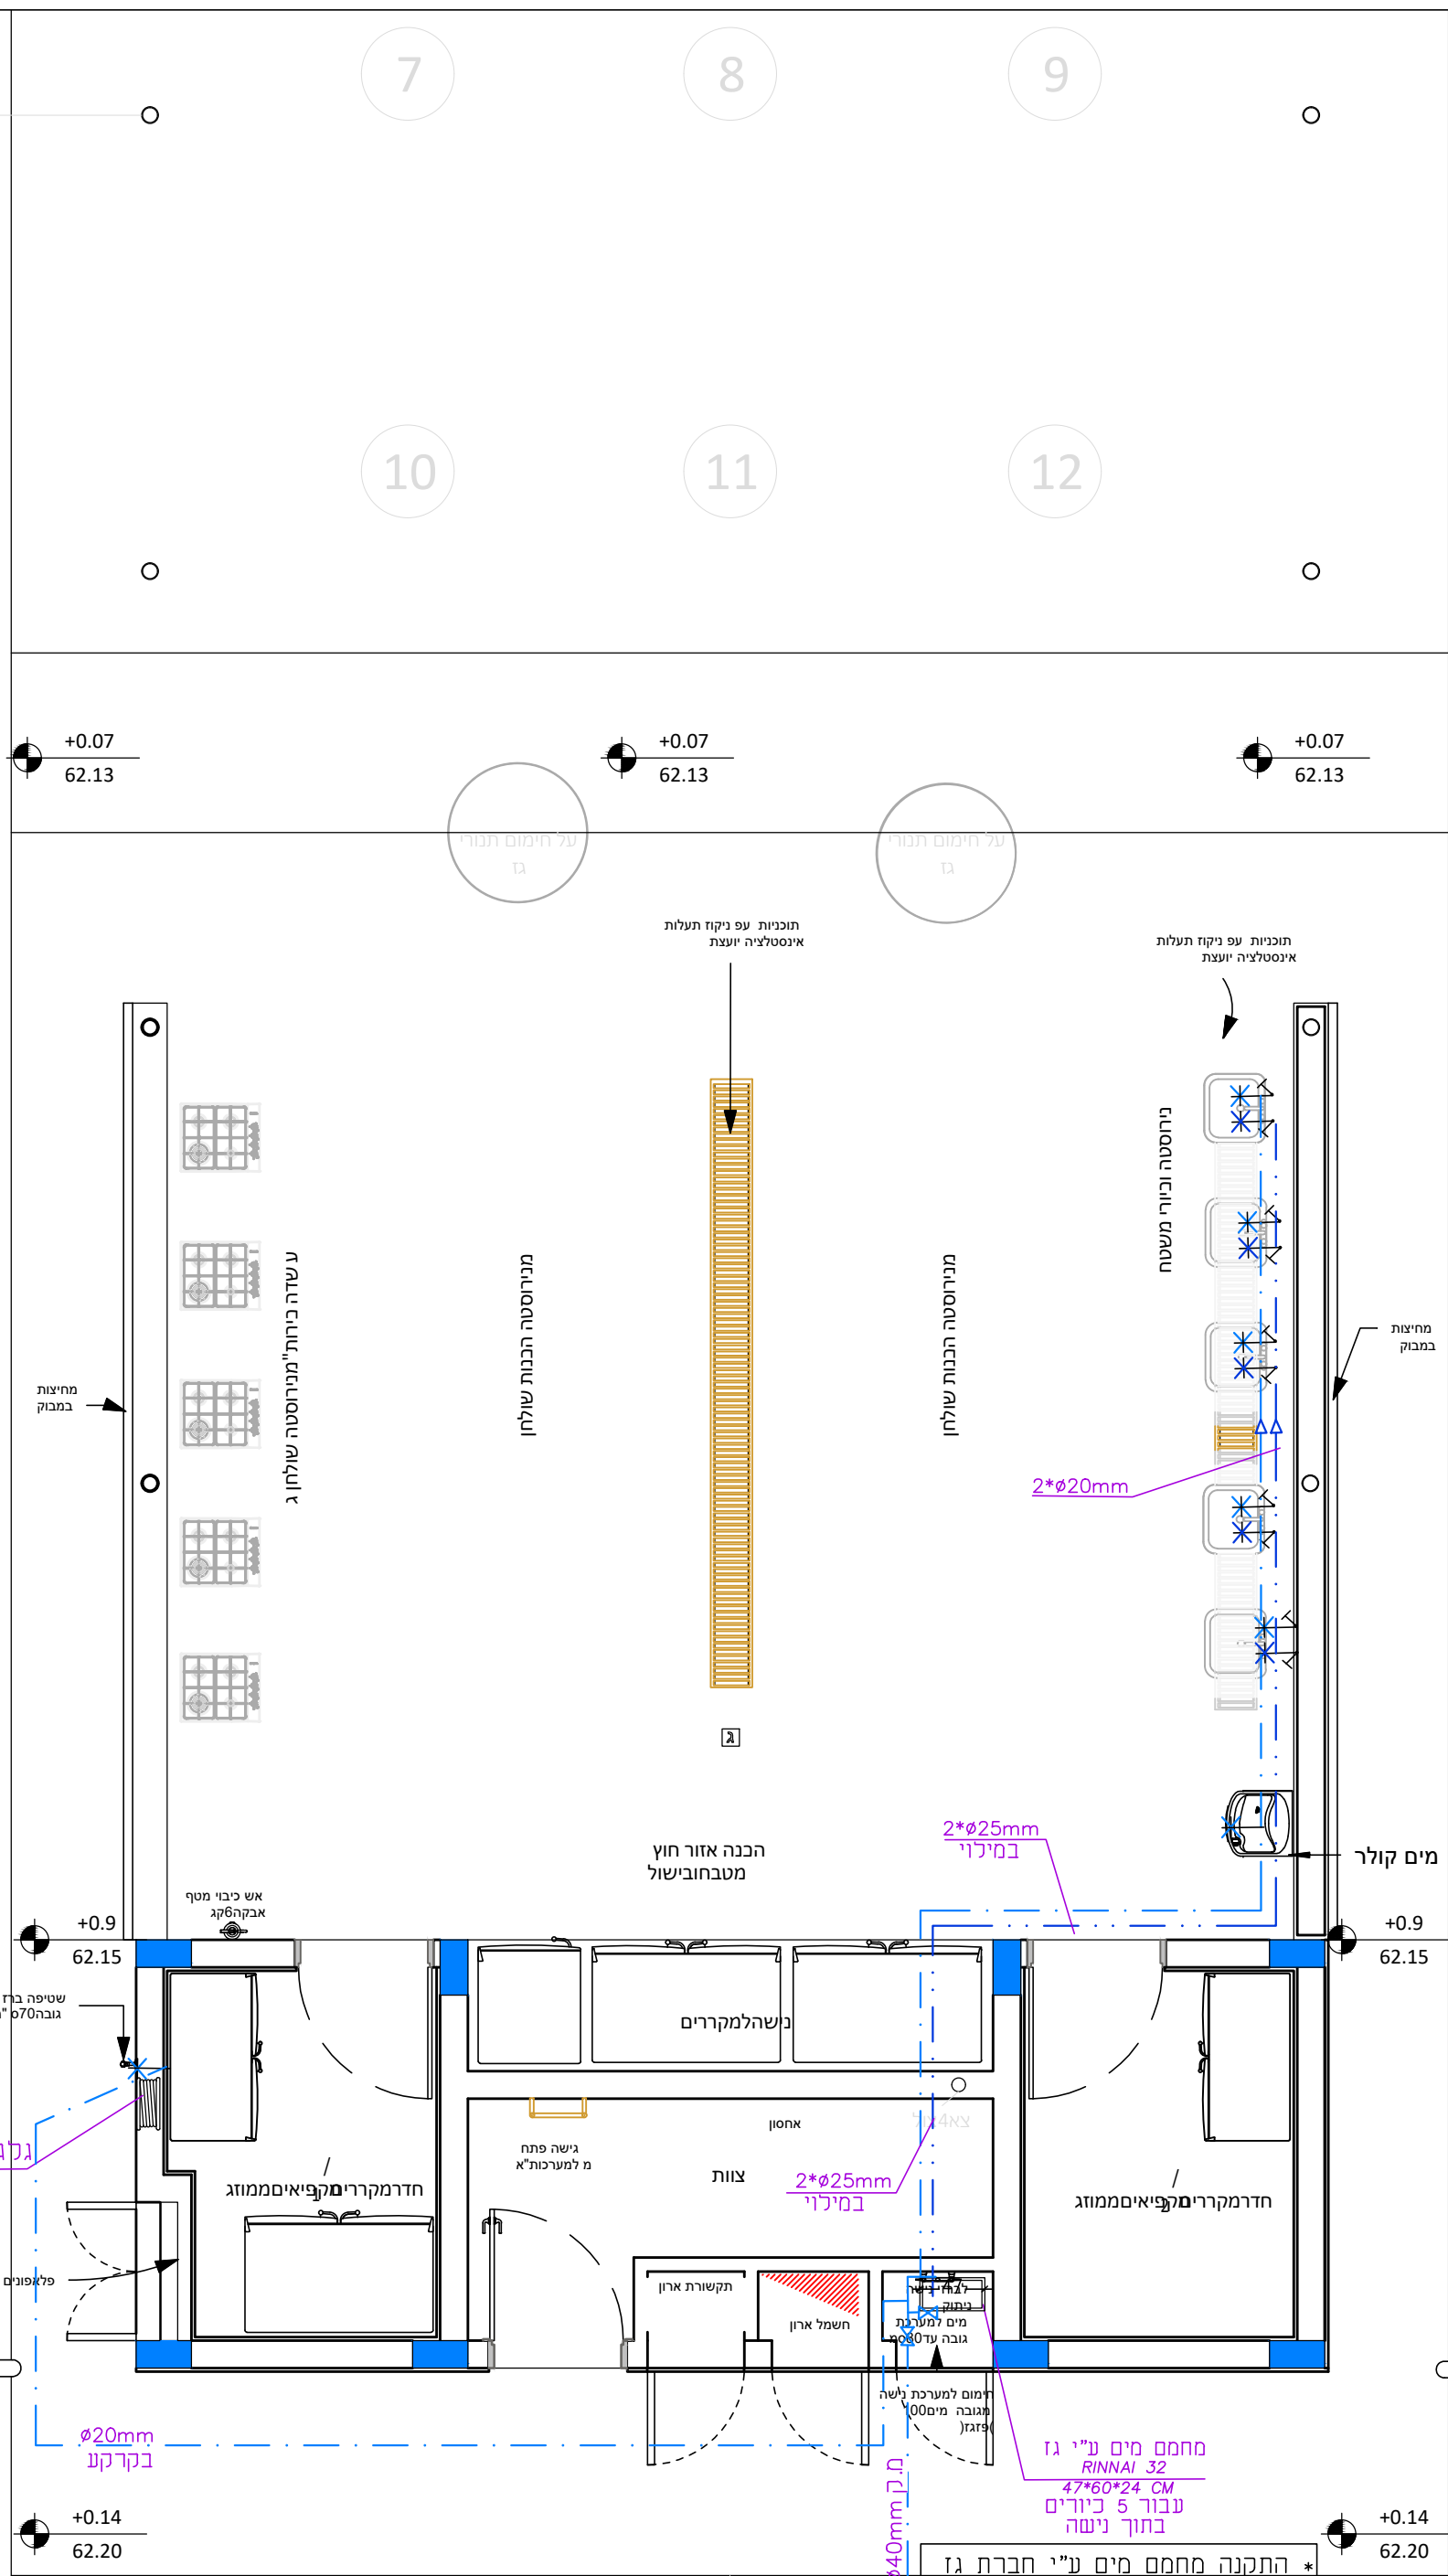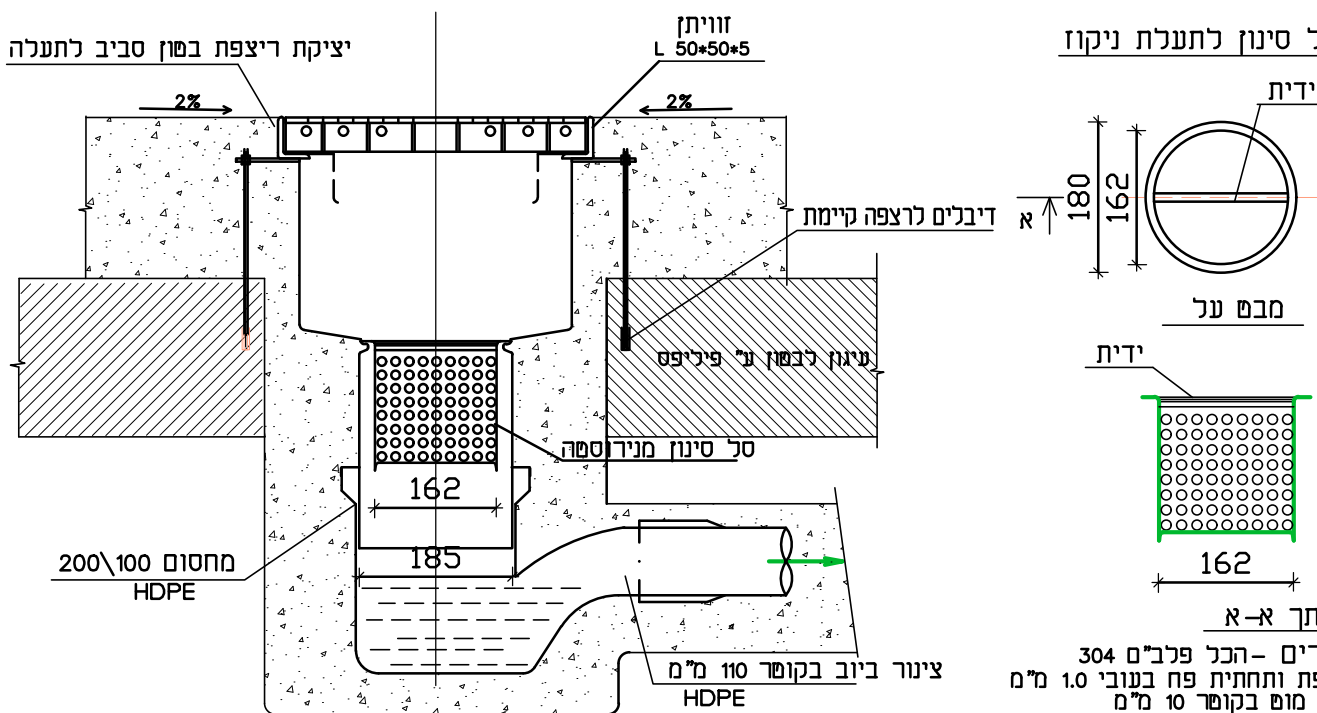[illegible]

הערות:

1. ציודות מים המותגים בתוך המגרוס ומותגים בקרקע יחד מפוליאתילן מוצלב דומות ציטרופקטגול"א ועי
2. ציודות ביזר ומותגים בתוך המגרוס ומותגים בקרקע יחד ציודות PVC סוג "SN-8" בקטר 160 מ"מ

חתימה	תאריך	שלב	הערה
	12.10.2021	לשיוך	
30.11.2021	12.9.2023	לא שוחרר	
9.6.2025	17.7.2025	לא שוחרר	
		לא שוחרר	

תאריך עדכון: 17.7.2025	סמל סוכנות	ס-2	מס' תיק
1:50	קצת		

תכנית ביוב ומיס. פרטים
מסבך גדול A-16

רשות הסבע והגנים	הרומי:
יסבתה	מקום:

פדיון: **חיי בר יטבתה**

אין לעבן מידות ע"י מדידה געמיסטיש.
אין לעבן כל ענינים בתוכה צו אר ברענונות געמיסטיש, בה ללא אשכנז
בכתב דעמאסון.

תחום: סים	חכנון: אלנה גרשביץ
תאריך חסור: 3.12.20	ערסום: אלנה

16676	מס עבודה:	ביטוח:
		דרכון:
צמח דג עמק הירדן 132		

מתכננים

www.abt.co.il e-mail: liana@abt.co.il