

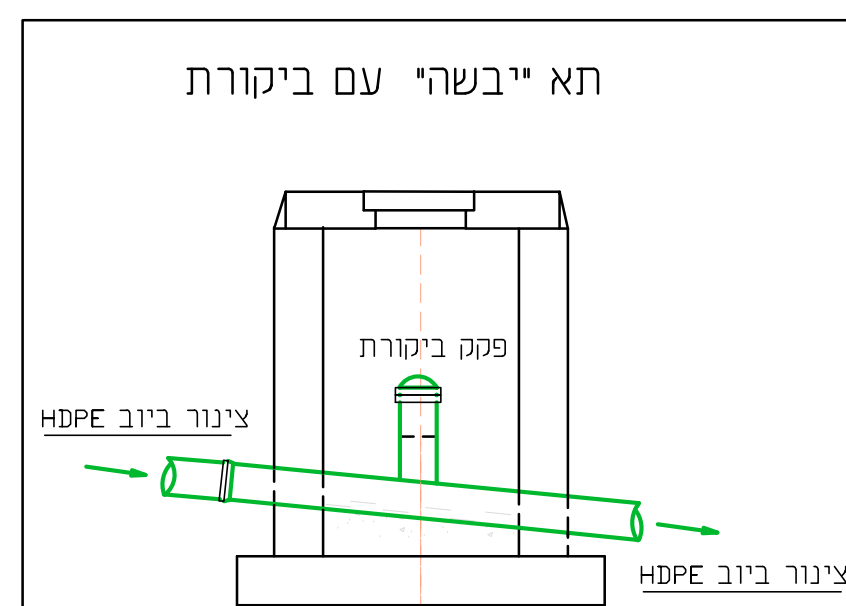
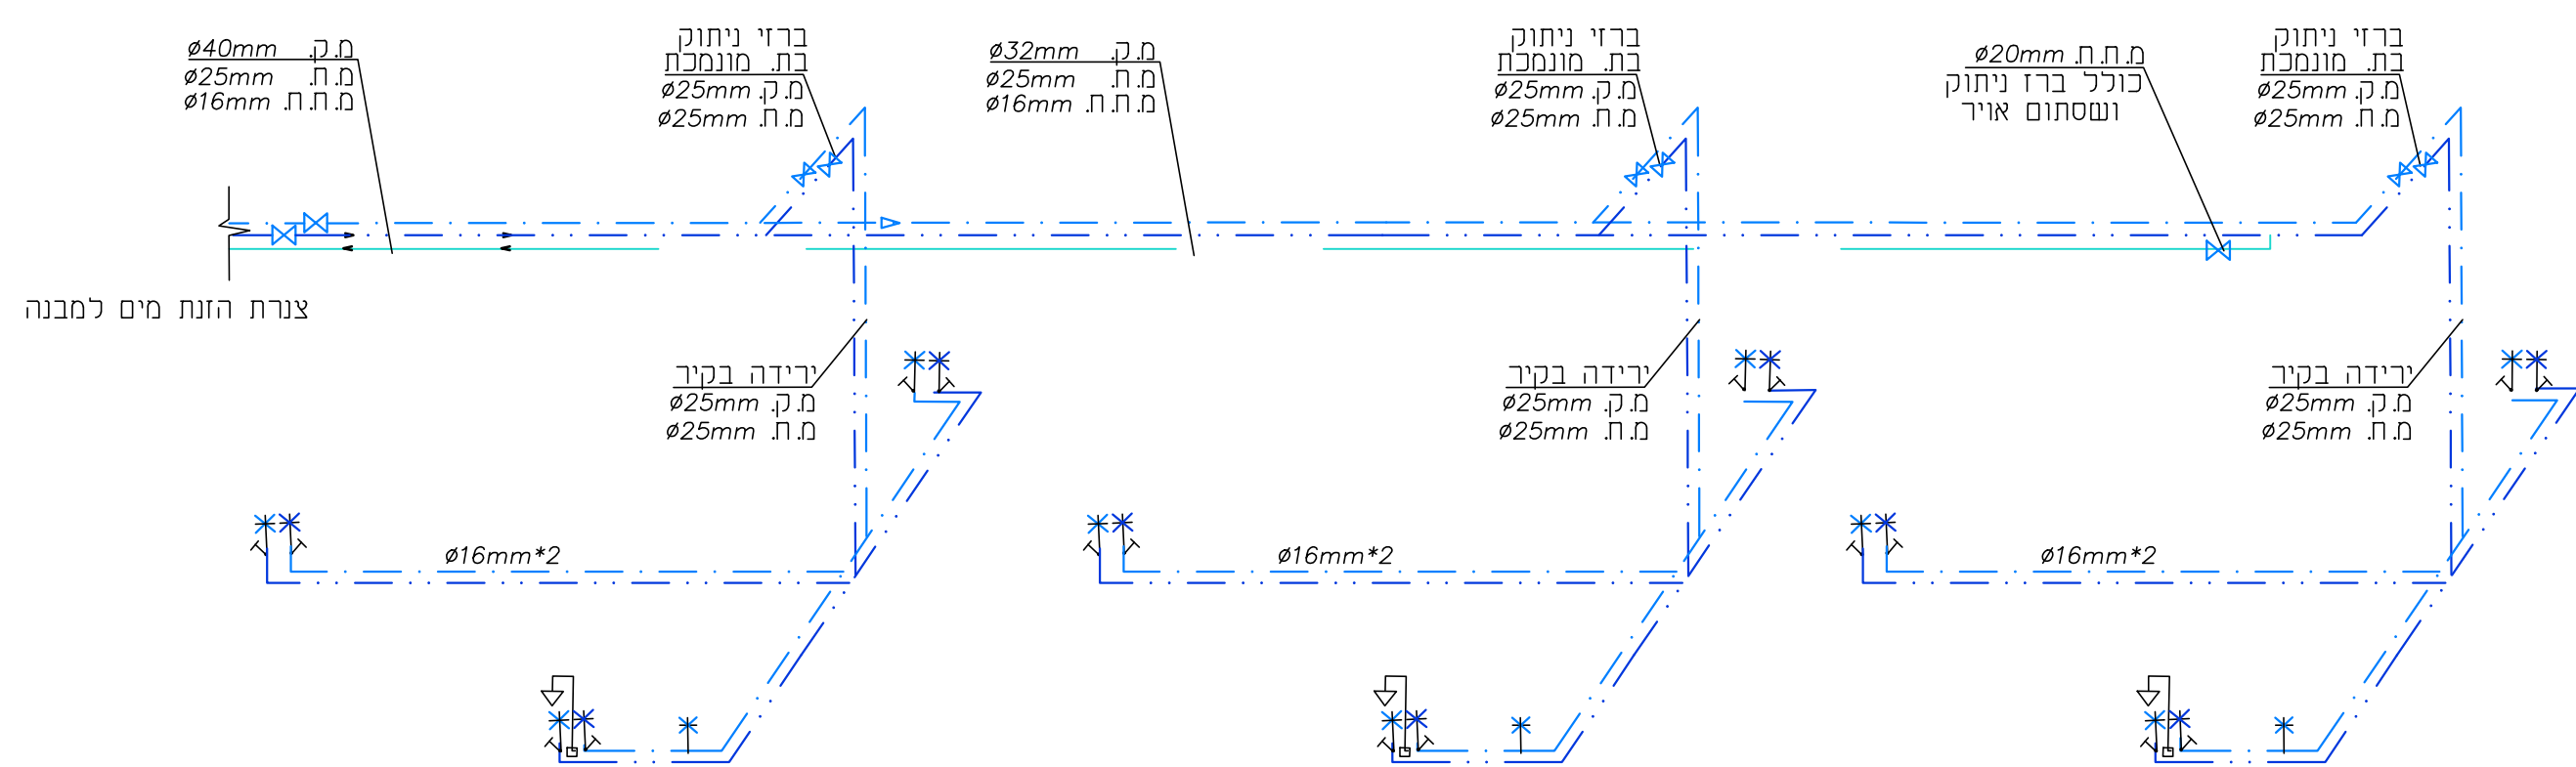


מבנה מלווים, מורים ונהגים מונגש

סכימת מים עקרונית



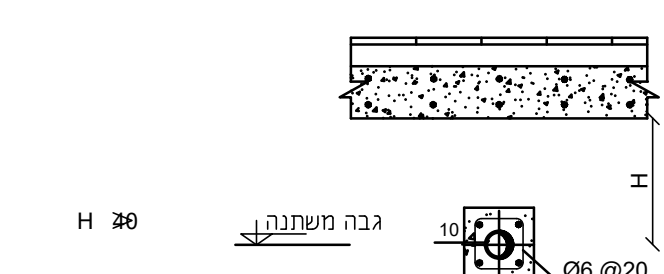


פרט מעבר צינור מתחת לריצפת בטון

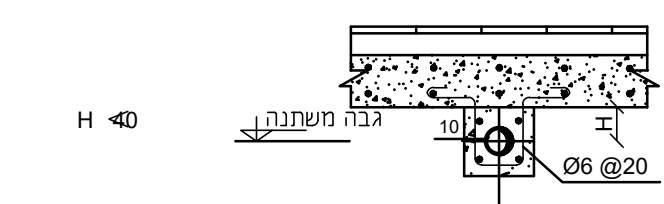

צורות:

ל חלקי הצנרת העוברים מתחת לריצפה יבוטנו בעטיפת בטון מזוין מסוג 200- בעובי שלא יפחת מ-10 ס"מ מכל צידי הצינור. זיון הבטון יכלול בעה מוטות פדה בקוטר 10 מ"מ וחישוקים בקוטר 6 מ"מ שהמרחק בין חד למשנהו 20 ס"מ.

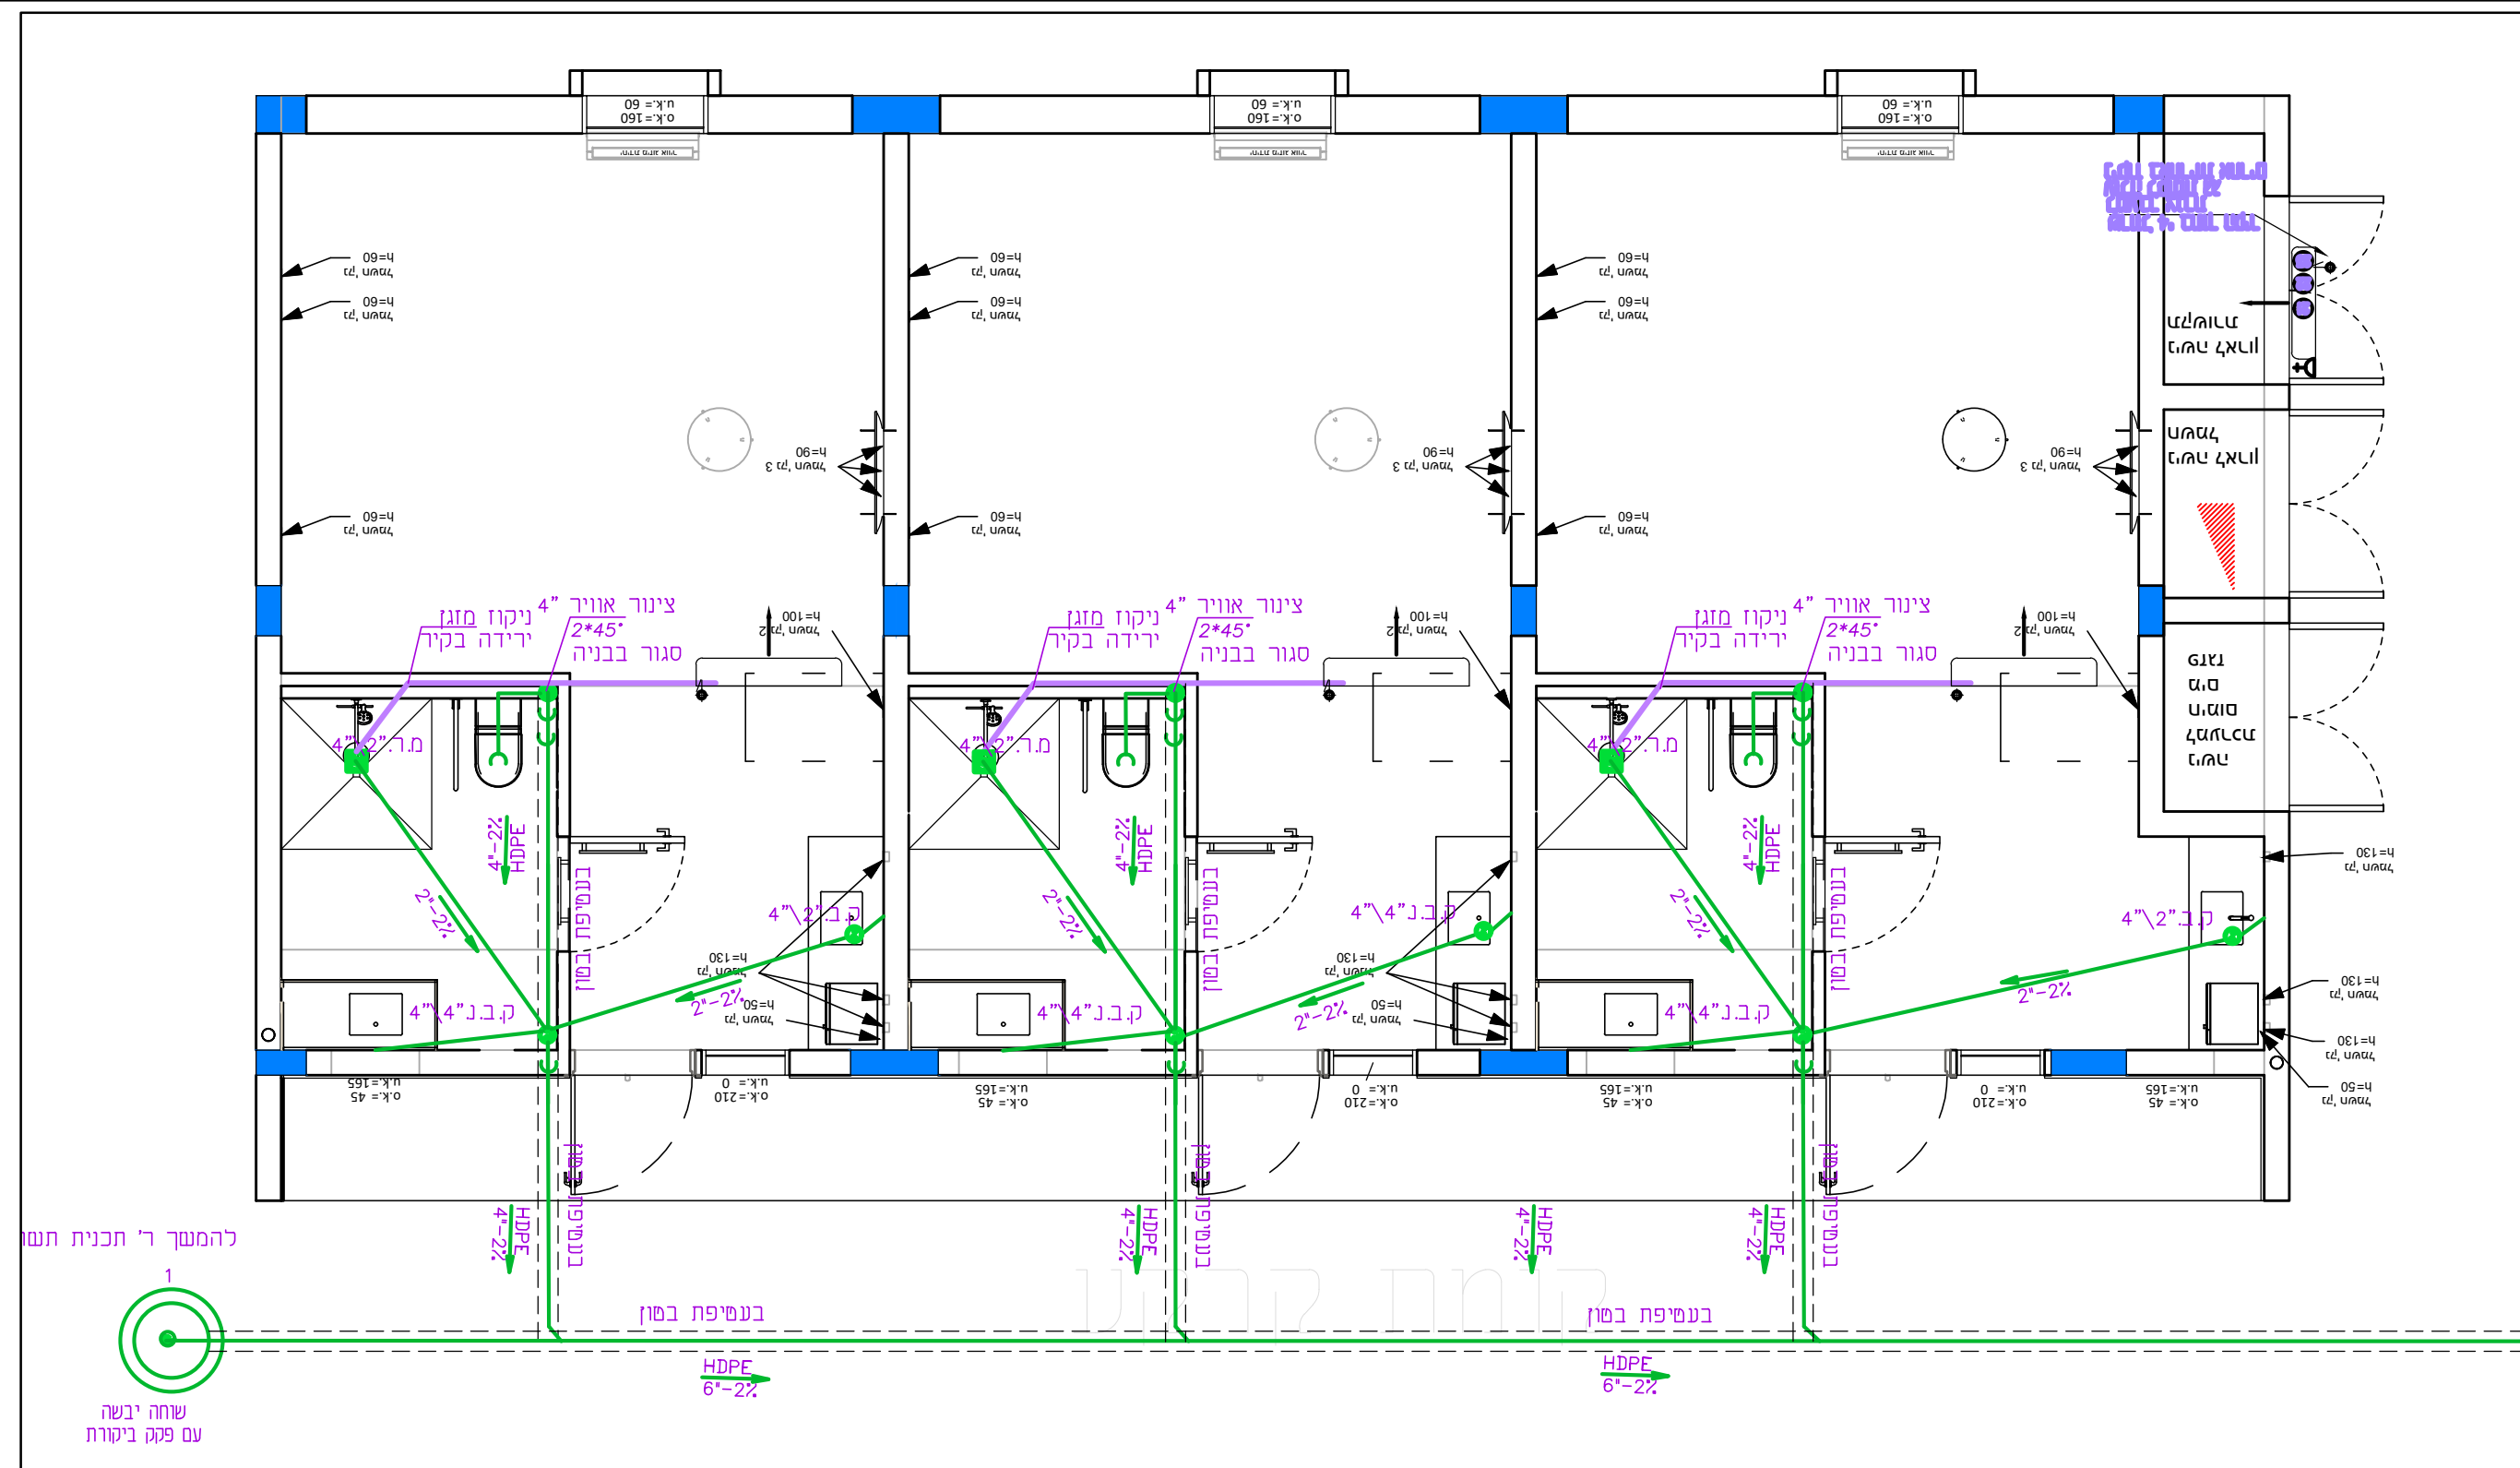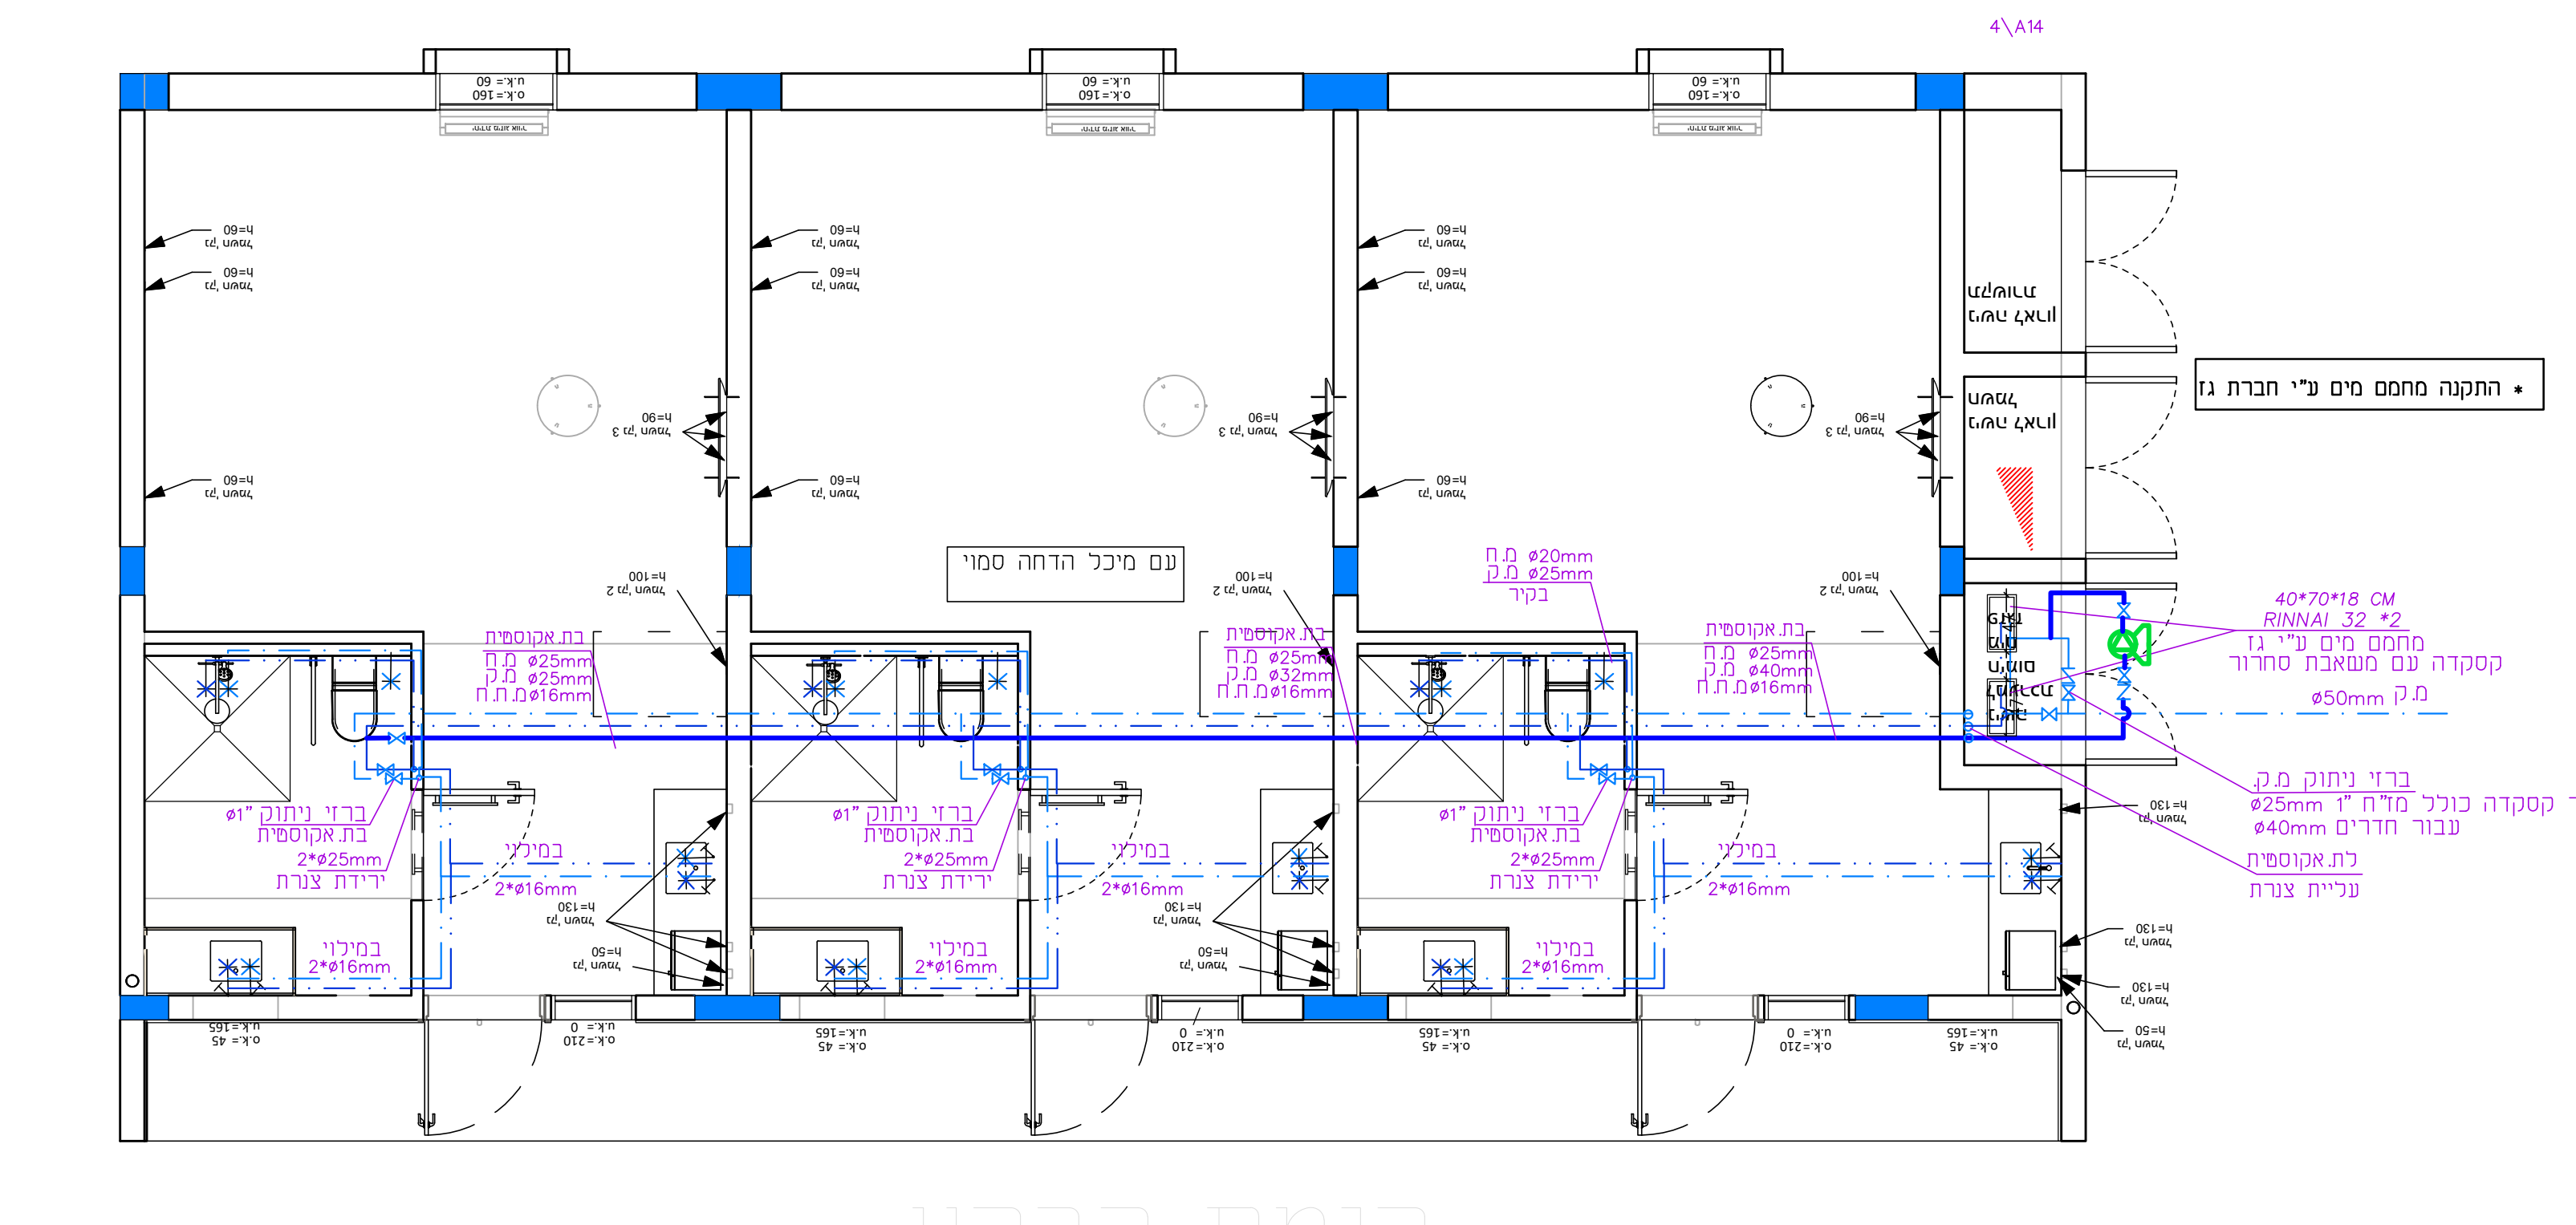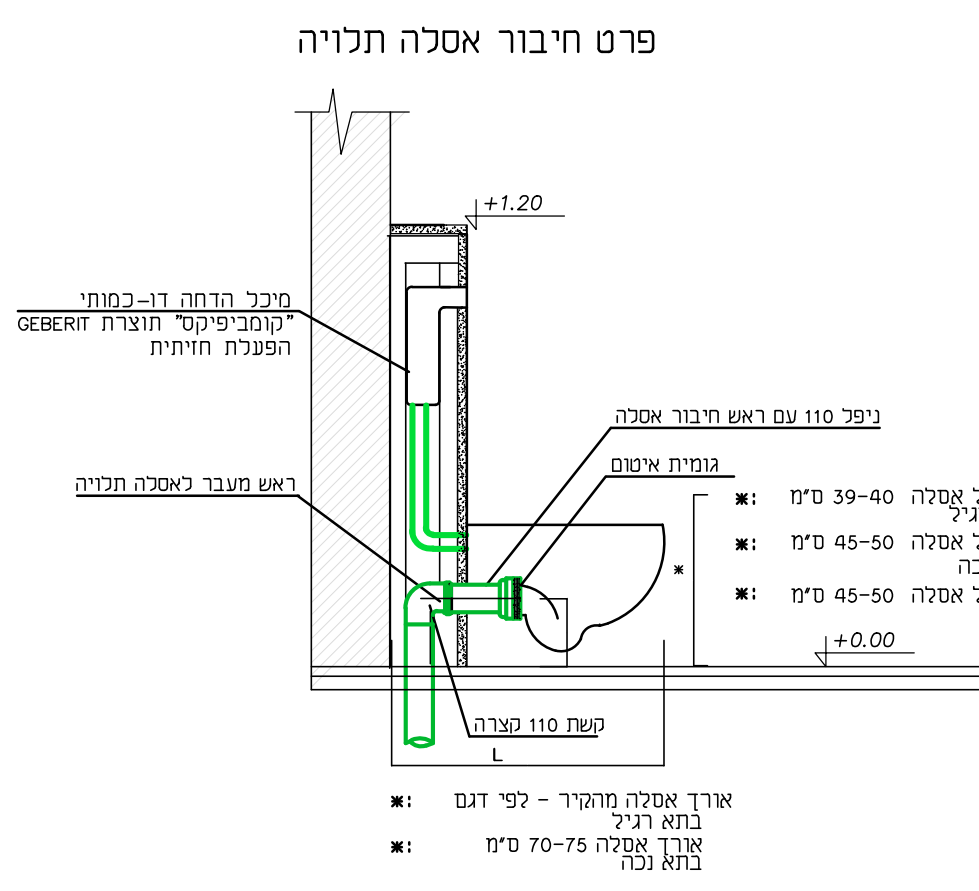

מקרא

- [illegible]

1. כל הצטרות מים חמים וחמים חוזרים בתוך המבנה - עם בידוד מסדולי "יודופלקס" בעובי 3"4 כולל סרס הדבקה בפיו"מ.
2. צנרת בתחנתנו לגיטא או חשיפה יוגן באמצעות טיפוס כפח אבן או צינור פלסטיק.
3. צנרת מים חמים מונחים בקרקע עם בידוד פולייריטין מוקפץ בעובי 2" וחוזרו פיו"מ.

התקנה חבקי ציטויות מים תיעשה במרחקים שווים
המרחק בין החבקים לציונות פרוה :

בקוטר 50	מ"ס - 4.75
בקוטר 40	מ"ס - 4.25
בקוטר 25	מ"ס - 3.50
בקוטר 20	מ"ס - 3.00

705057	
תאריך	שם
11.10.2020	דניאל
12.10.2020	דניאל
13.10.2020	דניאל
14.10.2020	דניאל
15.10.2020	דניאל
16.10.2020	דניאל
17.10.2020	דניאל
18.10.2020	דניאל
19.10.2020	דניאל
20.10.2020	דניאל
21.10.2020	דניאל
22.10.2020	דניאל
23.10.2020	דניאל
24.10.2020	דניאל
25.10.2020	דניאל
26.10.2020	דניאל
27.10.2020	דניאל
28.10.2020	דניאל
29.10.2020	דניאל
30.10.2020	דניאל
31.10.2020	דניאל
01.11.2020	דניאל
02.11.2020	דניאל
03.11.2020	דניאל
04.11.2020	דניאל
05.11.2020	דניאל
06.11.2020	דניאל
07.11.2020	דניאל
08.11.2020	דניאל
09.11.2020	דניאל
10.11.2020	דניאל
11.11.2020	דניאל
12.11.2020	דניאל
13.11.2020	דניאל
14.11.2020	דניאל
15.11.2020	דניאל
16.11.2020	דניאל
17.11.2020	דניאל
18.11.2020	דניאל
19.11.2020	דניאל
20.11.2020	דניאל
21.11.2020	דניאל
22.11.2020	דניאל
23.11.2020	דניאל
24.11.2020	דניאל
25.11.2020	דניאל
26.11.2020	דניאל
27.11.2020	דניאל
28.11.2020	דניאל
29.11.2020	דניאל
30.11.2020	דניאל
31.11.2020	דניאל
01.12.2020	דניאל
02.12.2020	דניאל
03.12.2020	דניאל
04.12.2020	דניאל
05.12.2020	דניאל
06.12.2020	דניאל
07.12.2020	דניאל
08.12.2020	דניאל
09.12.2020	דניאל
10.12.2020	דניאל
11.12.2020	דניאל
12.12.2020	דניאל
13	